

別紙 8 特定網室における組換えギンドロの生育評価

図 1 樹高・直径の推移

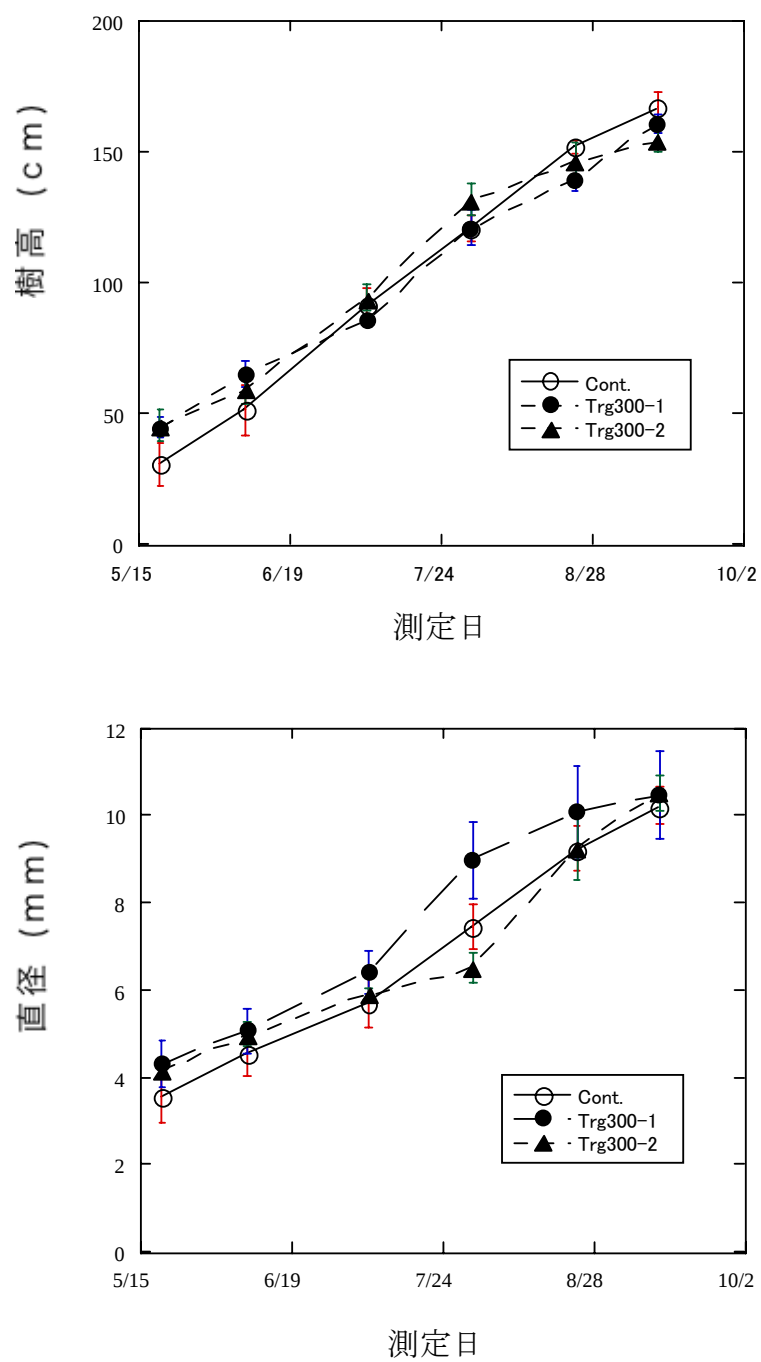


図2 特定網室に移して3ヶ月経過後の様子

図中で *trg300-1* 及び *trg300-2* は組換えギンドロ、WT は非組換えギンドロを示す。

