


【浪江町】

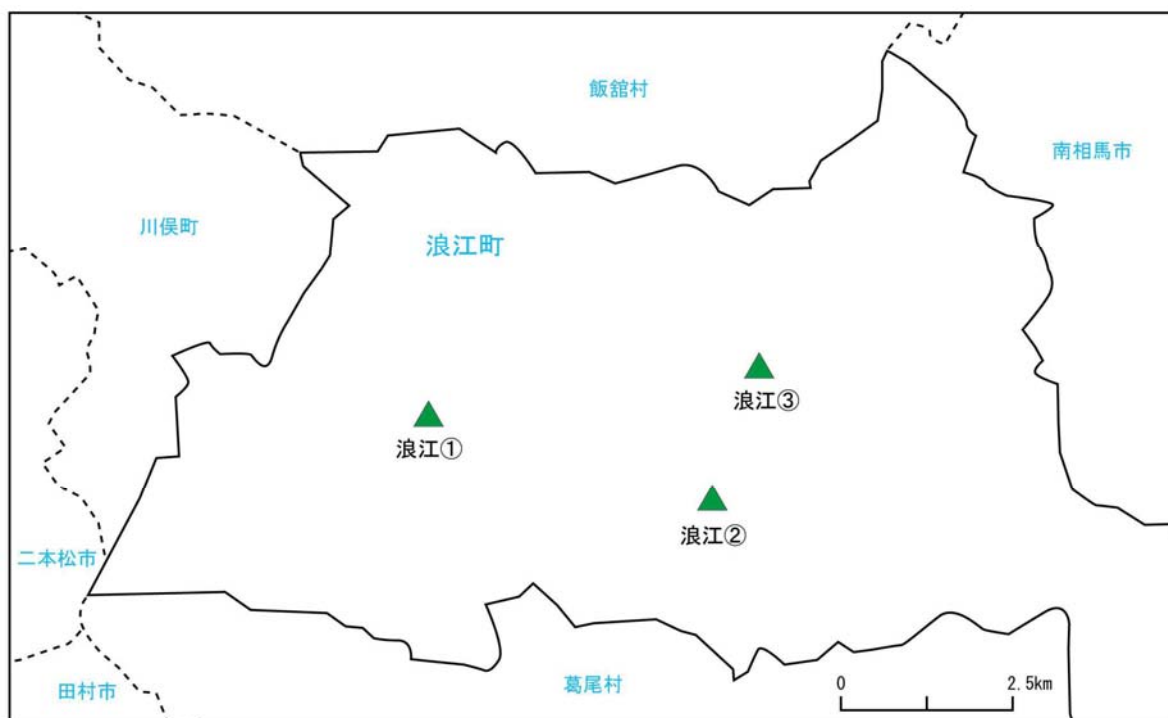

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
①	津島	60	H24.12.30 ~H25.2.28	不検出	不検出	1/18 欠測
②	南津島	58	H24.12.30 ~H25.2.28	不検出	不検出	2/11,12,16 欠測
③	赤字木	53	H25.1.7 ~H25.2.28	不検出	不検出	