


【川内村】

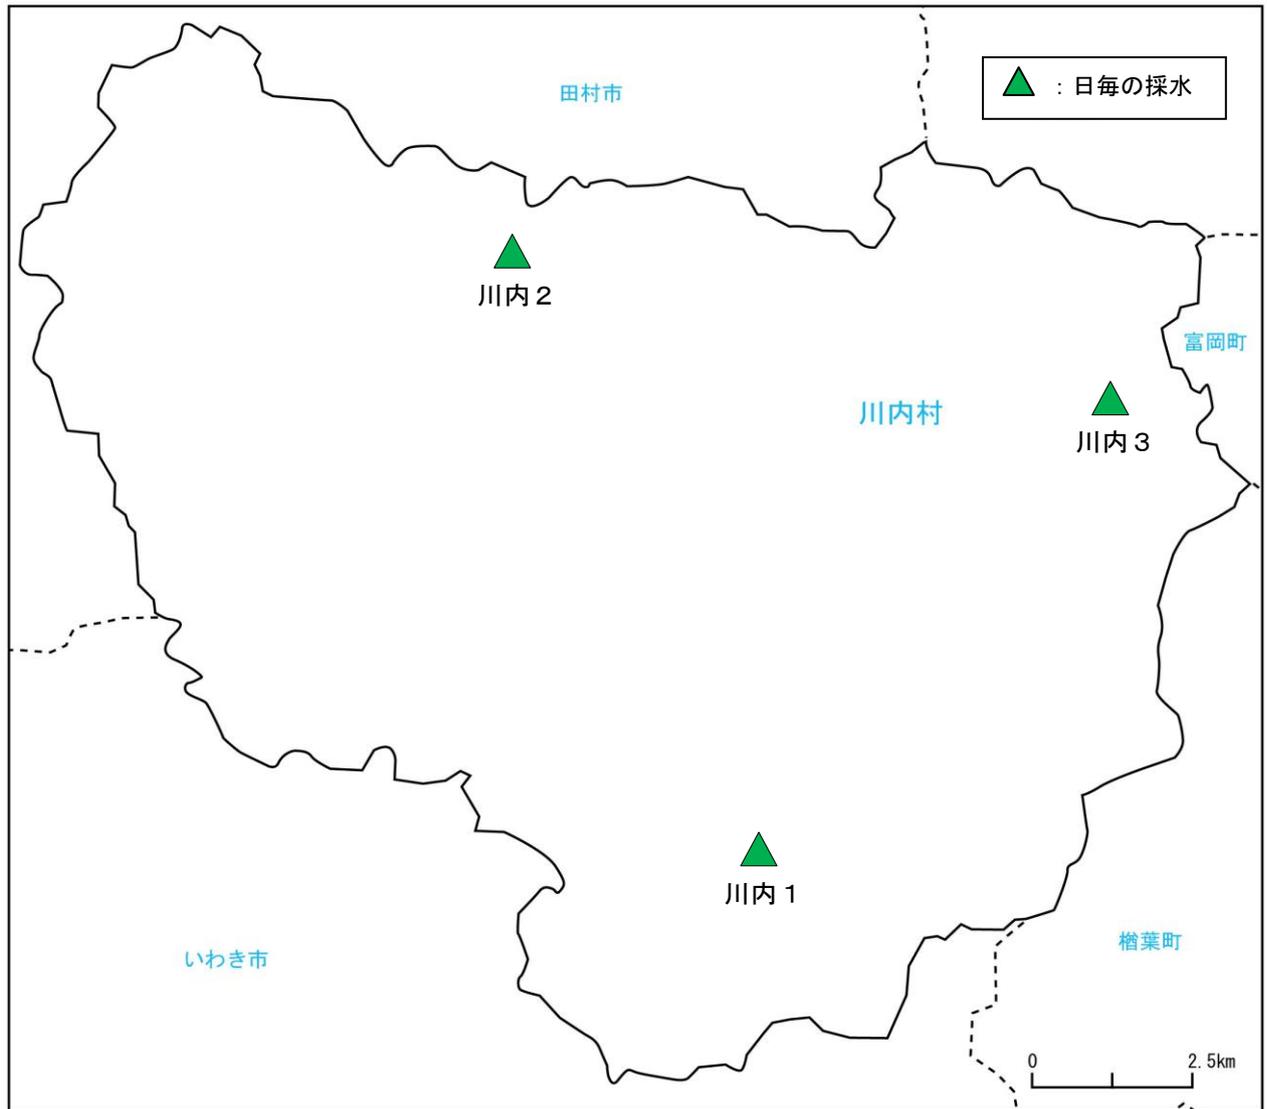

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	下川内	90	H25.9.1 ~11.30	不検出	不検出	下記 9/15 分を除き不検出
		1	H25.9.15	2.0	5.1	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出 当日は台風による豪雨発生
2	上川内	51	H25.9.1 ~11.30	不検出	不検出	10月以降、3日に1回の採水
3	下川内	51	H25.9.1 ~11.30	不検出	不検出	同上