


【葛尾村】

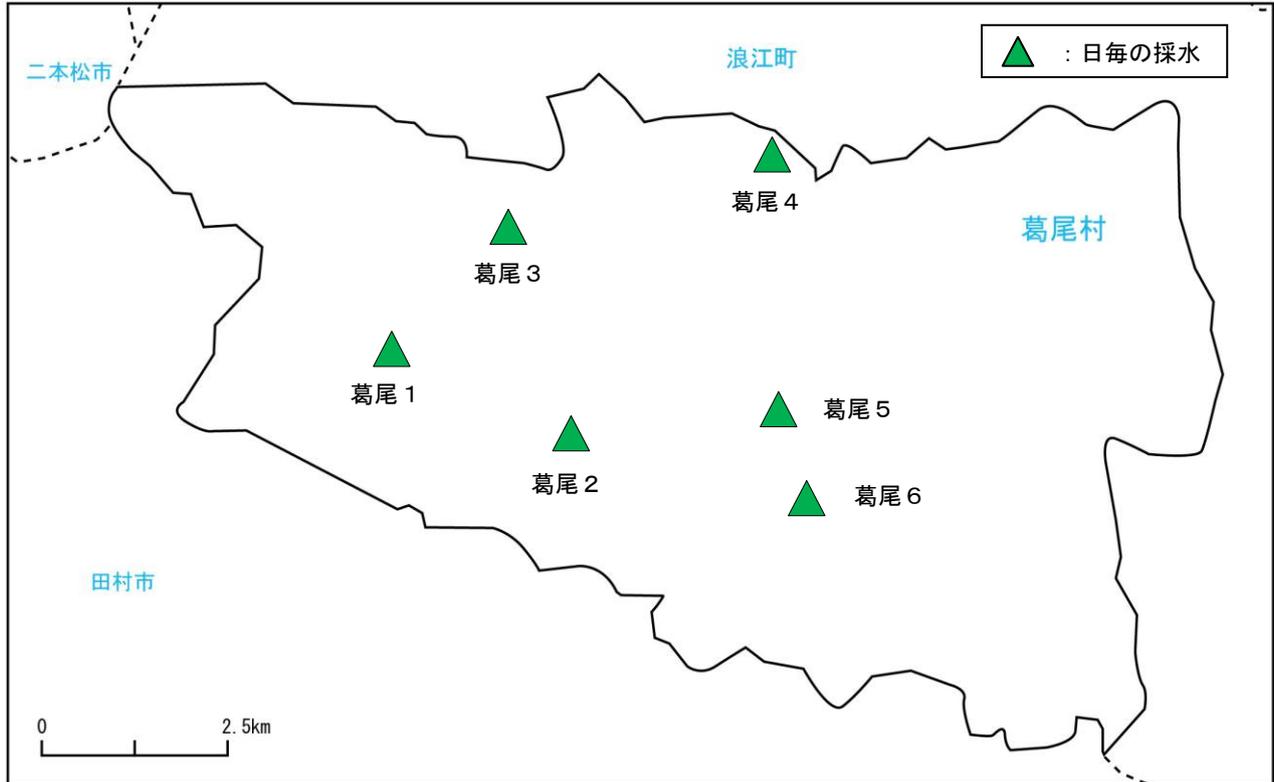

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	上野川	40	H25.12.1~H26.3.31	不検出	不検出	3日に1回の採水
2	野川	40	H25.12.1~H26.3.31	不検出	不検出	3日に1回の採水
3	葛尾	38	H25.12.1~H26.3.31	不検出	不検出	3日に1回の採水、1/14、17欠測
4	葛尾	115	H25.12.1~H26.3.31	不検出	不検出	下記6日分を除き不検出
		1	H25.12.4	不検出	1.8	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
		1	H25.12.20	不検出	1.5	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
		1	H25.12.22	不検出	2.0	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
		1	H26.1.3	不検出	1.5	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
		1	H26.3.5	1.3	1.7	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
		1	H26.3.20	不検出	1.3	1 μ m ガラス繊維ろ紙でろ過後は不検出
5	落合	40	H25.12.1~H26.3.31	不検出	不検出	3日に1回の採水
6	落合	40	H25.12.1~H26.3.31	不検出	不検出	3日に1回の採水