


【浪江町】

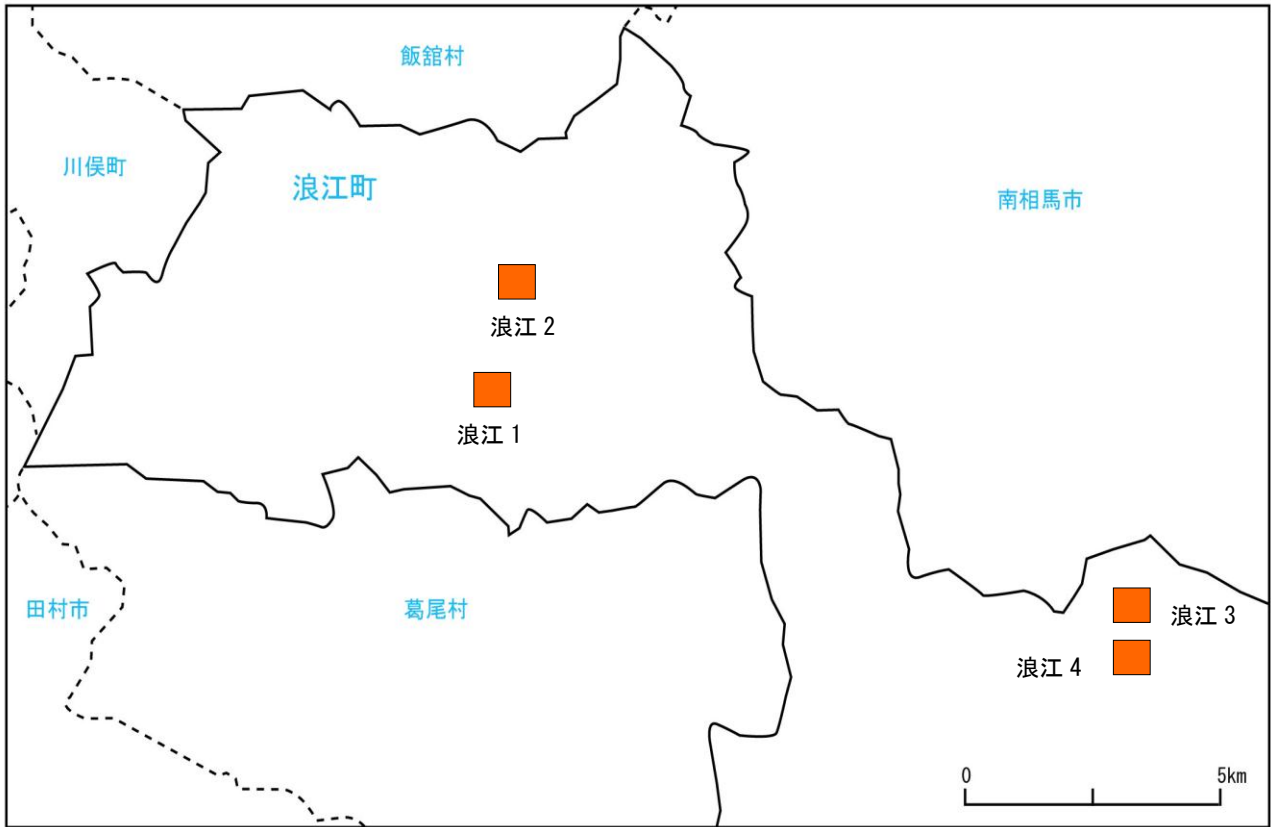

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1	南津島	3	H27.4.23、5.14、6.10	不検出	不検出	
2	赤宇木	3	H27.4.23、5.14、6.10	不検出	不検出	
3,4	立野	6	H27.4.23、5.11、6.10	不検出	不検出	

注) 全地点、毎月の採水。