


【飯館村】

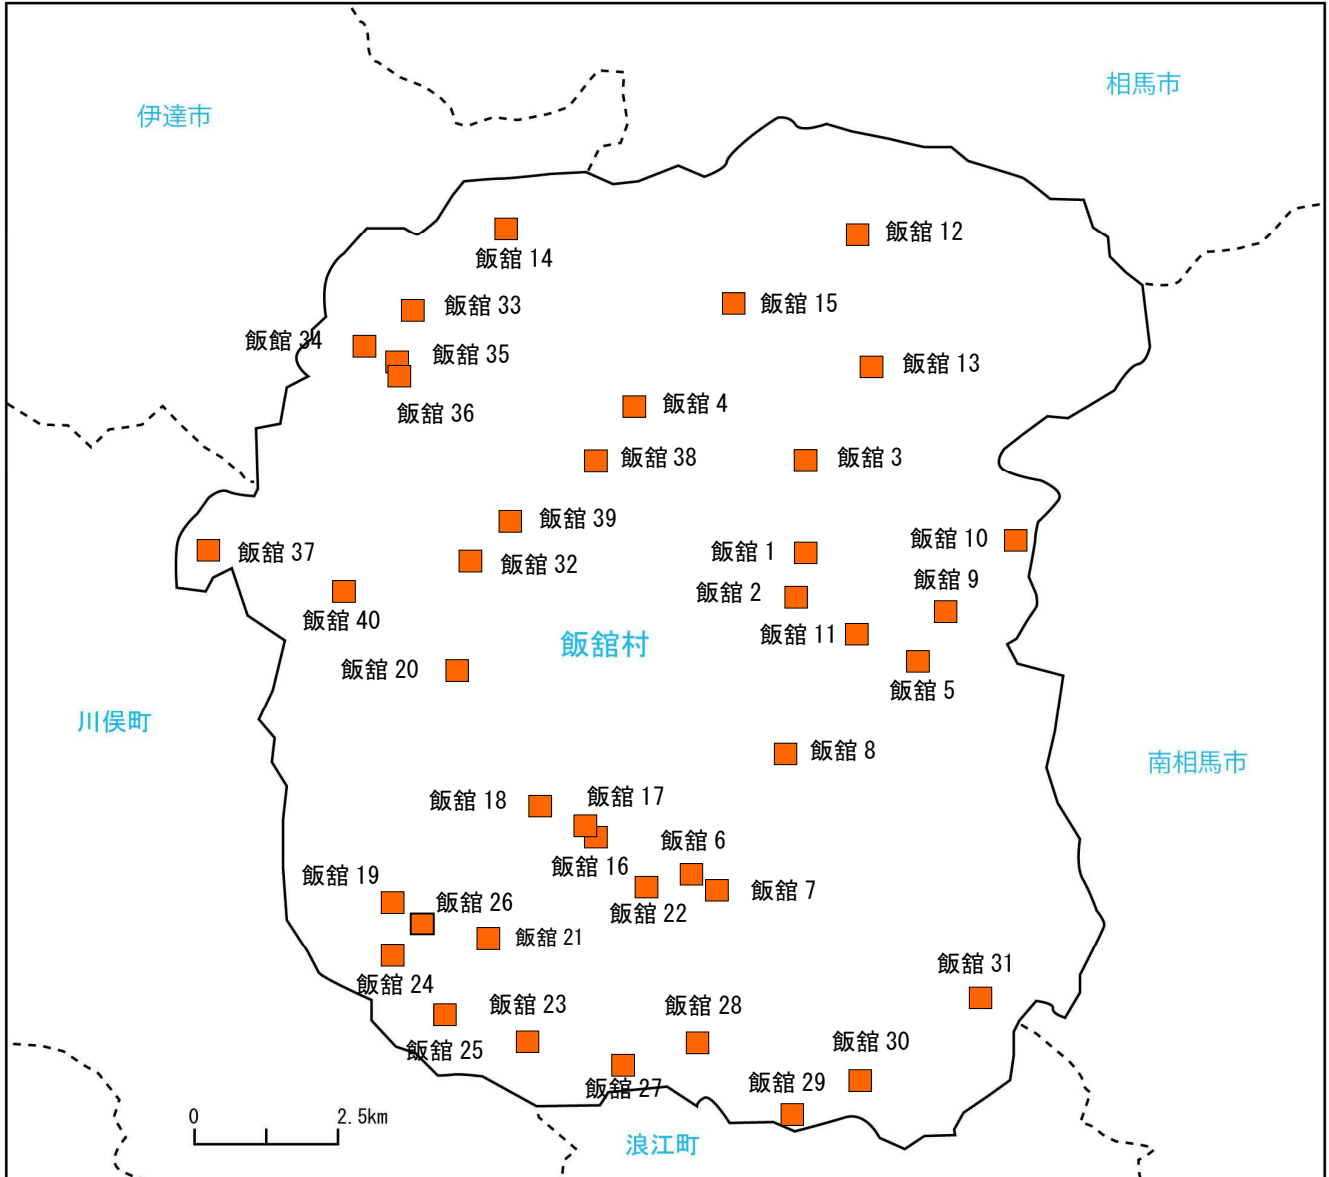

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1、3、4	草野	3	H28.2.2、2.4	不検出	不検出	
2		3	H28.1.13、2.2、3.3	不検出	不検出	
5	関沢	1	H28.2.2	不検出	不検出	
6~8	小宮	3	H28.2.2、2.4	不検出	不検出	
9、10	八木沢	2	H28.2.2、3.4	不検出	不検出	
11	芦原	1	H28.2.2	不検出	不検出	
12	大倉	1	H28.2.4	不検出	不検出	

13	大倉	1	H28.2.4	不検出	不検出	
14、15	佐須	2	H28.2.4	不検出	不検出	
16~18、 20、21	飯樋	4	H28.2.4	不検出	不検出	地点 17 は湯水のため欠測
19		3	H28.1.14、2.5、3.3	不検出	不検出	
22		3	H28.1.14、2.4、3.3	不検出	不検出	
23、24	比曾	2	H28.2.5、2.9	不検出	不検出	
25、26		6	H28.1.13、1.14、2.4、3.3	不検出	不検出	
27、28	長泥	2	H28.2.9	不検出	不検出	
29		3	H28.1.13、2.9、3.4	不検出	不検出	
30	蕨平	3	H28.1.13、2.2、3.3	不検出	不検出	
31		1	H28.2.2	不検出	不検出	
32	白石	1	H28.2.4	不検出	不検出	
33、34、 36	前田	3	H28.2.3、2.4	不検出	不検出	
35		3	H28.1.13、2.3、3.3	不検出	不検出	
37	須萱	—	—	—	—	家屋解体のため欠測
38、39	深谷	2	H28.2.4	不検出	不検出	
40	二枚橋	1	H28.2.4	不検出	不検出	

注) 地点 2、19、22、25、26、29、30、35 は毎月の採水、他の地点は 3 月 1 回の採水。