


【飯館村】

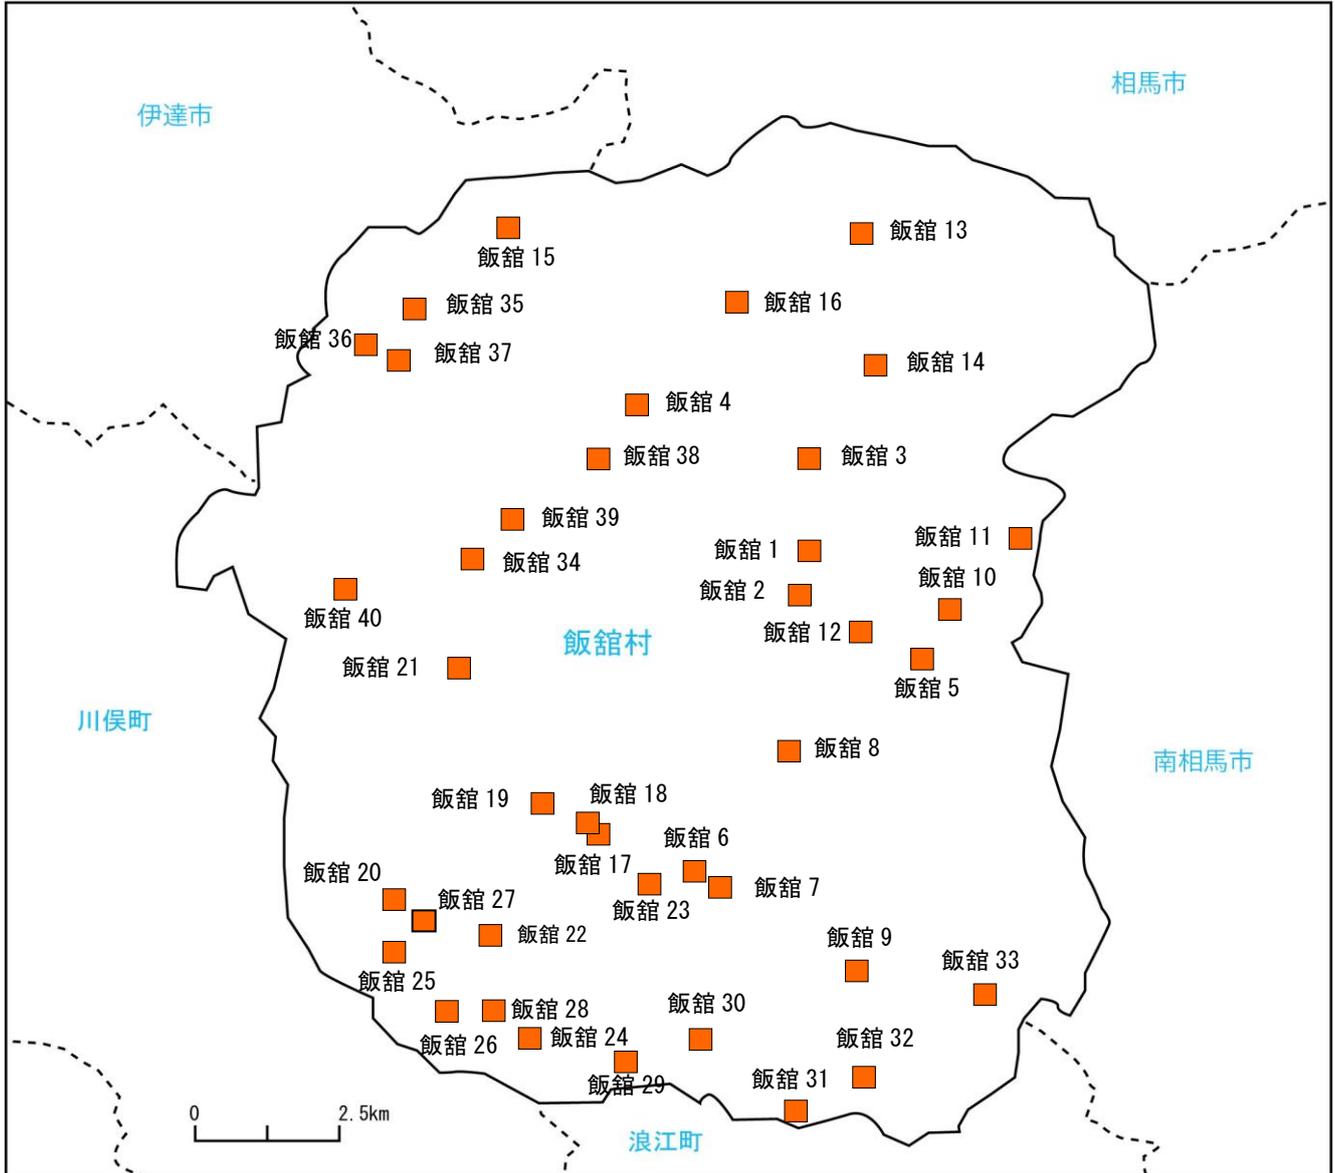

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1、3、4	草野	3	H28.5.9	不検出	不検出	
2		3	H28.4.19、5.9、6.14	不検出	不検出	
5	関沢	1	H28.5.12	不検出	不検出	
6～9	小宮	4	H28.5.10、5.12、5.13	不検出	不検出	
10、11	八木沢	2	H28.5.9	不検出	不検出	
12	芦原	1	H28.5.9	不検出	不検出	
13	大倉	1	H28.5.9	不検出	不検出	

14	大倉	1	H28.5.9	不検出	不検出	
15、16	佐須	2	H28.5.9、5.10	不検出	不検出	
17~19、 21、22	飯樋	5	H28.5.10、5.12	不検出	不検出	
20		3	H28.4.9、5.10、6.14	不検出	不検出	
23		3	H28.4.20、5.12、6.14	不検出	不検出	
24、25、 28	比曾	3	H28.5.12、5.13	不検出	不検出	
26、27		6	H28.4.19、5.12、6.14	不検出	不検出	
29、30	長泥	1	H28.5.13	不検出	不検出	地点 29 は湯水のため欠測
31		3	H28.4.17、5.13、6.14	不検出	不検出	
32	蕨平	3	H28.4.19、5.12、6.14	不検出	不検出	
33		1	H28.5.12	不検出	不検出	
34	臼石	1	H28.5.9	不検出	不検出	
35、36	前田	2	H28.5.9	不検出	不検出	
37		3	H28.4.20、5.9、6.14	不検出	不検出	
38、39	深谷	2	H28.5.9	不検出	不検出	
40	二枚橋	1	H28.5.9	不検出	不検出	

注) 地点 2、20、23、26、27、31、32、37 は毎月の採水、他の地点は 3 月 1 回の採水。