


【飯館村】

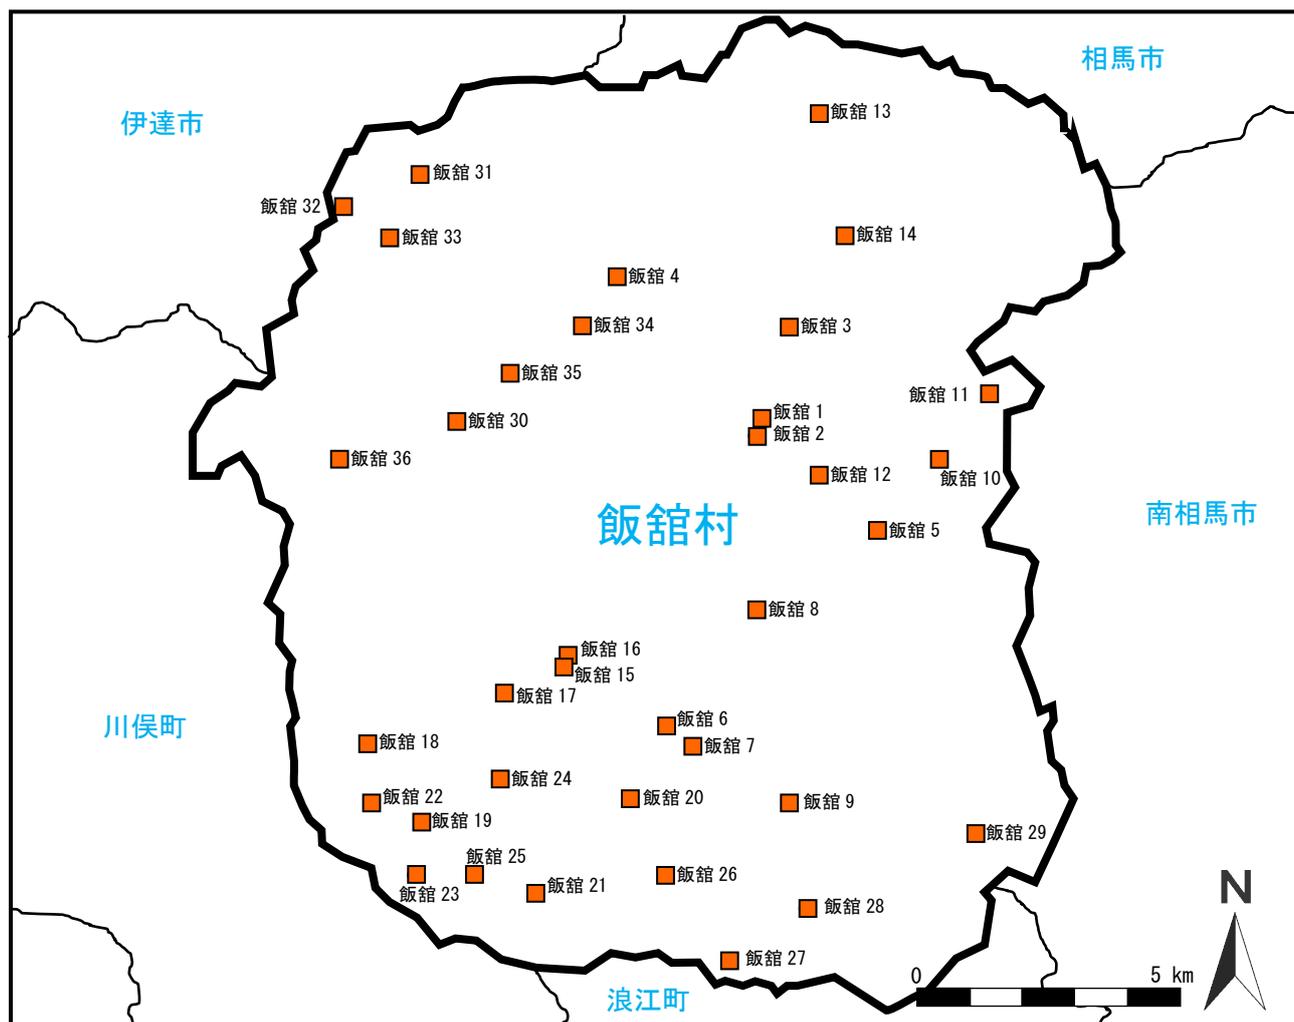

地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1~4	草野	4	H29.5.9	不検出	不検出	
5	関沢	1	H29.5.10	不検出	不検出	
6~9	小宮	4	H29.5.10	不検出	不検出	
10、11	八木沢	2	H29.5.9	不検出	不検出	
12	芦原	1	H29.5.9	不検出	不検出	
13、14	大倉	2	H29.5.9	不検出	不検出	

15～20	飯樋	4	H29.5.10、11	不検出	不検出	地点 15,17 は湯水のため欠測
21～25	比曾	5	H29.5.10、11	不検出	不検出	
26、27	長泥	2	H29.5.9、10	不検出	不検出	
28、29	蕨平	2	H29.5.10	不検出	不検出	
30	白石	1	H29.5.9	不検出	不検出	
31～33	前田	3	H29.5.9、11	不検出	不検出	
34、35	深谷	2	H29.5.9	不検出	不検出	
36	二枚橋	1	H29.5.9	不検出	不検出	

注) 全地点で3月1回の採水。