



実証番号 051-0955
 本技術及びその性能に関して、環境省等による
 保証・認証・認可等を謳うものではありません。
www.env.go.jp/policy/etv

本実証試験結果報告書の著作権は、環境省に属します。

○ 全体概要

【留意事項】この実証対象技術は、RC造陸屋根の屋上防水材専用塗料です。

実証対象技術／ 環境技術開発者	クールトップ#5000 セラミック／ スズカファイン株式会社
実証機関	財団法人日本塗料検査協会
実証試験期間	平成21年9月16日～平成22年2月15日

1. 実証対象技術の概要

高反射の着色顔料により熱の原因となる近赤外領域の熱線を効率よく反射し、蓄熱を抑える。

2. 実証試験の概要

2.1 空調負荷低減性能

高反射率塗料の熱・光学特性を測定し、その結果から、下記条件における対象建築物の屋上に高反射率塗料を塗布した場合の効果（冷房負荷低減効果等）を数値計算により算出する。数値計算は、実証対象技術の灰色の測定結果を用いて行った。なお、数値計算の基準は、灰色(N6)の一般塗料とした。ただし、実証対象技術の灰色の明度Vが 6.0 ± 0.2 の範囲にないものは、同じ明度の一般塗料を基準とした。一般塗料の日射反射率は、詳細版本編 4.2.2.(3)に示す推定式（詳細版本編 20 ページ参照）により算出した。

2.1.1. 数値計算における設定条件

(1) 対象建築物

- 1) オフィス (RC造) の屋上 (対象床面積：826.56m²)
- 2) オフィス (RC造) の最上階事務室南側部
(対象床面積：113.40m²、窓面積：37.44m²、階高 3.6m、)

注) 周囲の建築物等の影響による日射の遮蔽は考慮しない。

対象建築物の詳細は、詳細版本編 4.2.2(1)①対象建築物（詳細版本編 15 ページ）参照。

(2) 使用気象データ

1990年代標準年気象データ（東京都及び大阪府）

(3) 空調機器設定

建築物	設定温度(°C)		稼働時間	冷房 COP	暖房 COP
	冷房	暖房			
オフィス	26.7	21.9	平日 8～18 時	3.55	3.90

(4) 電力量料金単価の設定

地域	建築物	標準契約種別	電力量料金単価(円/kWh)	
			夏季	その他季
東京	オフィス	業務用電力	13.75	12.65
大阪		高圧電力 AS	12.08	11.06

2.2 環境負荷・維持管理等性能

財団法人建材試験センター中央試験所の敷地内（埼玉県草加市）で屋外暴露試験を4ヶ月間実施する。屋外暴露試験終了後、熱・光学性能の測定を行い、屋外暴露試験前後の測定値の変化を確認する。

3. 実証試験結果

3.1 空調負荷低減性能及び環境負荷・維持管理等性能

(1) 熱・光学性能及び環境負荷・維持管理等性能試験結果*1【実証項目】

		黒色		灰色		白色	
		屋外暴露 試験前	屋外暴露 試験後	屋外暴露 試験前	屋外暴露 試験後	屋外暴露 試験前	屋外暴露 試験後
日射反射率	近紫外及び 可視光域 ^{*2} (%)	—	—	29.7	24.4	75.8	55.8
	近赤外域 ^{*3} (%)	—	—	75.4	59.8	79.7	64.2
	全波長域 ^{*4} (%)	—	—	49.3	39.6	77.4	59.4
明度	(—)	—	—	6.0	5.5	9.2	8.1
修正放射率(長波放射率)	(—)	—	—	0.93	0.94	0.93	0.94


*1：屋外暴露試験前の結果は、試験結果（試験体数量=3）の平均値である。測定した試験体のうち、日射反射率（全波長域）が2番目に大きいものを屋外暴露試験に供した。その試験による性能劣化を把握するため、屋外暴露試験後に測定を行った。

*2：近紫外及び可視光域の波長範囲は、300 nm～780nm である。

*3：近赤外域の波長範囲は、780 nm～2500nm である。

*4：全波長域の波長範囲は、300 nm～2500nm である。

(2) 明度と日射反射率（全波長域）の関係【実証項目】

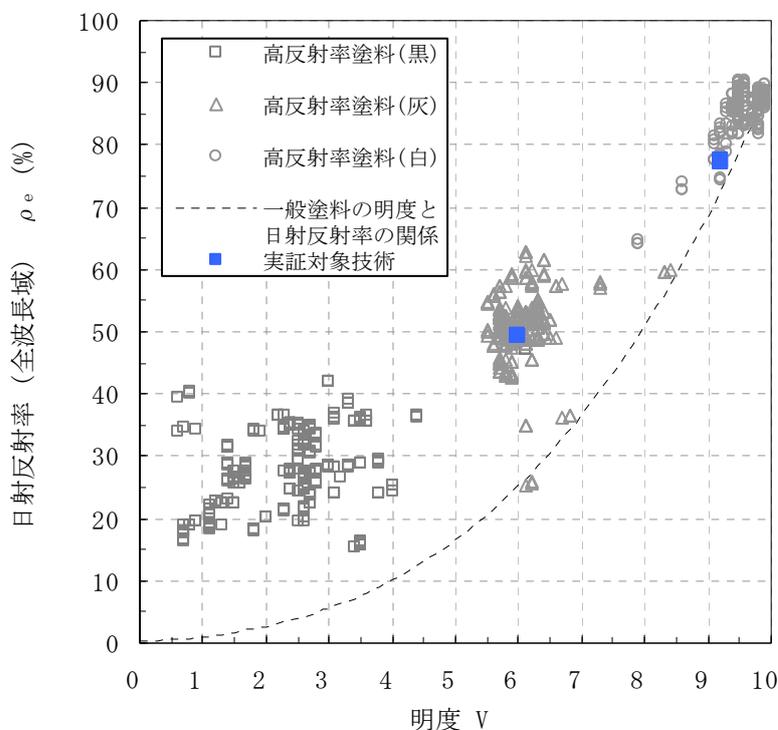

※左図は、平成 20 年度及び平成 21 年度環境技術実証事業ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮による空調負荷低減等技術）において実証を行った高反射率塗料と一般塗料の明度と日射反射率（全波長域）の関係を示したものである。

※明度 V が 10 に近い白色では、一般塗料と高反射率塗料とで日射反射率に差はほぼ無い。高反射率塗料は、近赤外域での反射率を高くする技術を使用しており、白色でない、灰色あるいは黒色でも日射反射率を高くする機能を持っている。左図に示したように、白色では一般塗料と高反射率塗料との間で差はないが、灰色、黒色では明らかに日射反射率に差が現れている。

（詳細は、詳細版本編 29 ページ【注意事項】）

図－1 明度と日射反射率（全波長域）の関係

(3) 分光反射率（波長範囲：300nm～2500nm）の特性

① 灰色

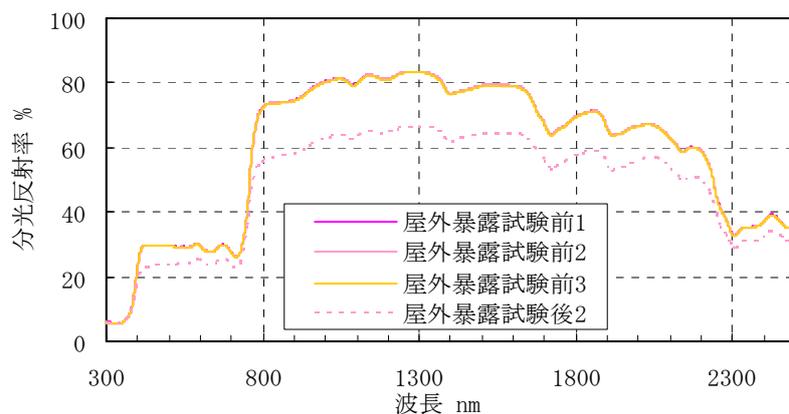


図-2 分光反射率測定結果（灰色）

② 白色

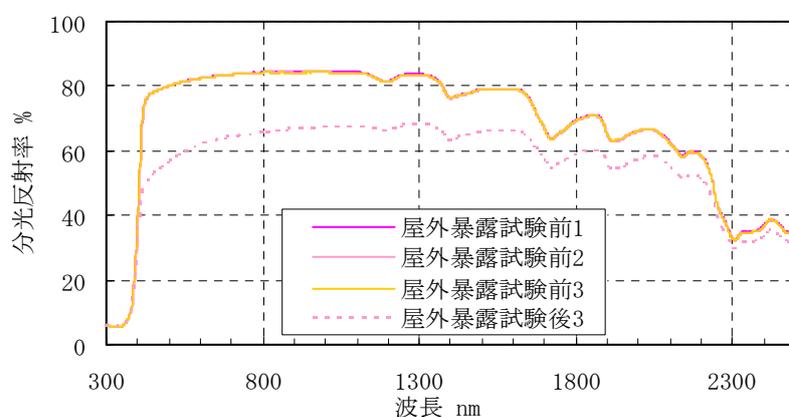


図-3 分光反射率測定結果（白色）

※ 屋外暴露試験前の番号は試験体に任意に付したものである。屋外暴露試験前の測定は、試験体のばらつきを考慮し、試験体数量 3 (n=3) として測定した。測定した試験体のうち、日射反射率（全波長域）が 2 番目に大きいものを屋外暴露試験に供した。その試験による性能劣化を把握するため、屋外暴露試験後に測定を行い、その試験体番号も記した。

3.1.2. 数値計算により算出する実証項目

(1) 実証項目の計算結果

〔算出対象区域：室温上昇抑制効果及び冷房負荷低減効果は、最上階事務室南側部。〕
 〔屋上表面温度低下量及び顕熱低減効果は、屋上。〕

		東京都	大阪府
		オフィス	
屋上表面温度低下量 (夏季14時)*1		7.2 °C (55.2°C→ 48.0 °C)	6.8 °C (56.9°C→ 50.1 °C)
室温上昇 抑制効果*1 (夏季14時)	自然室温*2 (冷房無し)	0.5 °C (39.0°C→ 38.5 °C)	0.5 °C (40.5°C→ 40.0 °C)
	体感温度*3 (作用温度)	0.2 °C (30.9°C→ 30.7 °C)	0.2 °C (31.4°C→ 31.2 °C)
冷房負荷 低減効果*4 (夏季1ヶ月)	熱量	60 kWh/月 (一般塗料 2,196 kWh/月) 2.7 % 低減	71 kWh/月 (一般塗料 2,441 kWh/月) 2.9 % 低減
	電気料金	232 円/月	242 円/月
冷房負荷 低減効果*4 (夏季6～9月)	熱量	182 kWh/4ヶ月 (一般塗料 6,407 kWh/4ヶ月) 2.8 % 低減	226 kWh/4ヶ月 (一般塗料 7,029 kWh/4ヶ月) 3.2 % 低減
	電気料金	693 円/4ヶ月	755 円/4ヶ月
昼間の対流顕熱低減効果 (夏季1ヶ月)		大気への放熱を 28.7 % 低減 (259,865MJ→ 185,320 MJ)	大気への放熱を 28.5 % 低減 (318,374MJ→ 227,530 MJ)
昼間の対流顕熱低減効果 (夏季6～9月)		大気への放熱を 28.7 % 低減 (937,529MJ→ 668,700 MJ)	大気への放熱を 28.6 % 低減 (1,106,640MJ→ 790,291 MJ)
夜間の対流顕熱低減効果 (夏季1ヶ月)		大気への放熱を 72.7 % 低減 (1,970MJ→ 538 MJ)	大気への放熱を 48.8 % 低減 (4,492MJ→ 2,301 MJ)
夜間の対流顕熱低減効果 (夏季6～9月)		大気への放熱を 69.5 % 低減 (8,488MJ→ 2,591 MJ)	大気への放熱を 48.4 % 低減 (18,502MJ→ 9,549 MJ)

*1: 8月1日～10日の期間中最も日射量の多い日時における、屋上表面温度及び対象部室温の抑制効果

*2: 冷房を行わないときの室温

*3: 平均放射温度 (MRT) を考慮した温度 (室温と MRT の平均)

*4: 夏季1ヶ月 (8月) 及び夏季 (6～9月) において室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房が稼働した場合の冷房負荷低減効果

注) 数値計算は、モデル的なオフィスを想定し、各種前提条件のもと行ったものであり、実際の導入環境とは異なる。なお、数値計算の基準は、灰色 (N6) の一般塗料とした。ただし、実証対象技術の灰色の明度 V が 6.0±0.2 の範囲内にはないものは、同じ明度の一般塗料を基準とした。一般塗料の日射反射率は、詳細版本編 4.2.2.(3) に示す推定式 (詳細版本編 20 ページ参照) により算出した。

(2) 参考項目の計算結果

① 最上階事務室南側部の計算結果

		東京都	大阪府
		オフィス	
冷房負荷 低減効果*1 (年間空調)	熱量	330 kWh/年 (一般塗料 7,710 kWh/年) 4.3 % 低減	386 kWh/年 (一般塗料 8,817 kWh/年) 4.4 % 低減
	電気料金	1,219 円/年	1,255 円/年
暖房負荷 低減効果*2 (冬季1ヶ月)	熱量	-36 kWh/月 (一般塗料 488 kWh/月) -7.4 % 低減	-22 kWh/月 (一般塗料 836 kWh/月) -2.6 % 低減
	電気料金	-117 円/月	-62 円/月
暖房負荷 低減効果*2 (冬季11~4月)	熱量	-124 kWh/6ヶ月 (一般塗料 1,887 kWh/6ヶ月) -6.6 % 低減	-98 kWh/6ヶ月 (一般塗料 2,622 kWh/6ヶ月) -3.7 % 低減
	電気料金	-402 円/6ヶ月	-278 円/6ヶ月
冷暖房負荷 低減効果*3 (期間空調)	熱量	58 kWh/年 (一般塗料 8,294 kWh/年) 0.7 % 低減	128 kWh/年 (一般塗料 9,651 kWh/年) 1.3 % 低減
	電気料金	291 円/年	477 円/年

*1: 年間を通じ室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房が稼働した場合の冷房負荷低減効果

*2: 冬季1ヶ月(2月)及び冬季(11~4月)において室内温度が暖房設定温度を下回ったときに暖房が稼働した場合の暖房負荷低減効果

*3: 夏季(6~9月)において室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房が稼働した場合及び冬季(11~4月)において室内温度が暖房設定温度を下回ったときに暖房が稼働した場合の冷暖房負荷低減効果

注) 数値計算は、モデル的なオフィスを想定し、各種前提条件のもと行ったものであり、実際の導入環境とは異なる。なお、数値計算の基準は、灰色(N6)の一般塗料とした。ただし、実証対象技術の灰色の明度Vが6.0±0.2の範囲内にはないものは、同じ明度の一般塗料を基準とした。一般塗料の日射反射率は、詳細版本編4.2.2.(3)に示す推定式(詳細版本編20ページ参照)により算出した。

② 最上階事務室全体の計算結果

		東京都	大阪府
		オフィス	
冷房負荷 低減効果*1 (年間空調)	熱量	1,539 kWh/年 (一般塗料 39,533 kWh/年) 3.9 % 低減	1,917 kWh/年 (一般塗料 46,685 kWh/年) 4.1 % 低減
	電気料金	5,736 円/年	6,277 円/年
暖房負荷 低減効果*2 (冬季1ヶ月)	熱量	--307 kWh/月 (一般塗料 6,622 kWh/月) -4.6 % 低減	-199 kWh/月 (一般塗料 7,365 kWh/月) -2.7 % 低減
	電気料金	-996 円/月	-564 円/月
暖房負荷 低減効果*2 (冬季11~4月)	熱量	-1,246 kWh/6ヶ月 (一般塗料 26,098 kWh/6ヶ月) -4.8 % 低減	-1,000 kWh/6ヶ月 (一般塗料 26,739 kWh/6ヶ月) -3.7 % 低減
	電気料金	-4,042 円/6ヶ月	-2,836 円/6ヶ月
冷暖房負荷 低減効果*3 (期間空調)	熱量	-216 kWh/年 (一般塗料 60,905 kWh/年) -0.4 % 低減	307 kWh/年 (一般塗料 66,289 kWh/年) 0.5 % 低減
	電気料金	-118 円/年	1,542 円/年

*1: 年間を通じ室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房が稼働した場合の冷房負荷低減効果

*2: 冬季1ヶ月(2月)及び冬季(11~4月)において室内温度が暖房設定温度を下回ったときに暖房が稼働した場合の暖房負荷低減効果

*3: 夏季(6~9月)において室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房が稼働した場合及び冬季(11~4月)において室内温度が暖房設定温度を下回ったときに暖房が稼働した場合の冷暖房負荷低減効果

注) 数値計算は、モデル的なオフィスを想定し、各種前提条件のもと行ったものであり、実際の導入環境とは異なる。なお、数値計算の基準は、灰色(N6)の一般塗料とした。ただし、実証対象技術の灰色の明度Vが 6.0 ± 0.2 の範囲内にはないものは、同じ明度の一般塗料を基準とした。一般塗料の日射反射率は、詳細版本編4.2.2.(3)に示す推定式(詳細版本編20ページ参照)により算出した。

(3) (1)実証項目の計算結果及び(2)参考項目の計算結果に関する注意点

- ① 数値計算は、モデル的なオフィスを想定し、各種前提条件のもと行ったものであり、実際の導入環境とは異なる。
- ② 熱負荷の低減効果を熱量単位 (kWh) だけでなく、電気料金の低減効果 (円) としても示すため、定格出力運転時における消費電力 1kW 当たりの冷房・暖房能力 (kW) を表した COP 及び電力量料金単価を設定している。
- ③ 数値計算において設定した冷暖房の運転期間は、下記の通りとした。
 - ・ 夏季 14 時 : 8 月 1 日～10 日の期間中最も日射量の多い日の 14 時
 - ・ 夏季 1 ヶ月 : 8 月 1～31 日
 - ・ 夏季 6～9 月 : 6 月 1 日～9 月 30 日
 - ・ 冬季 1 ヶ月 : 2 月 1 日～28 日
 - ・ 期間空調 : 冷房期間 6～9 月及び暖房期間 11～4 月
 - ・ 年間空調 : 冷房期間 1 年間*1

*1: 設定温度よりも室温が高い場合に冷房運転を行う。
- ④ 冷房・暖房負荷低減効果の熱量の欄にある「一般塗料 ○○kWh/△△」とは、一般塗料を塗布した状態において、日射・電気機器等により室内に加えられる熱負荷の一定期間における総和を示している。
- ⑤ 電気料金について、本計算では高反射率塗料の塗布による室内熱負荷の差を検討の対象としていることから、種々の仮定が必要となる総額を見積もることをせず、熱負荷の変化に伴う空調電気料金の差額のみを示している。

3.2 環境負荷・維持管理等性能

【付着性試験】

	屋外暴露試験前	屋外暴露試験後
付着強さ(N/mm ²)	0.4	0.9

*1: 結果は、試験結果 (試験体数量=3) の平均値である。

*2: 破壊状況は、詳細版本編 5.2 に詳細を示す (詳細版本編 28 ページ参照)。

4. 参考情報

(1)実証対象技術の概要（参考情報）及び(2)その他メーカーからの情報（参考情報）は、全て環境技術開発者が自らの責任において申請したものであり、環境省及び実証機関は、内容に関して一切の責任を負いません。

(1) 実証対象技術の概要（参考情報）

項目		環境技術開発者 記入欄	
環境技術開発者		スズカファイン株式会社	
技術開発企業名		スズカファイン株式会社	
実証対象製品・名称		クールトップ#5000 セラミック	
実証対象製品・型番		—	
連絡先	TEL	059-346-1116	
	FAX	059-346-4585	
	Web アドレス	http://www.suzukafine.co.jp/	
	E-mail	y_nishikawa@suzukafine.co.jp	
ヒートアイランド対策技術の原理		高反射の着色顔料により熱の原因となる近赤外領域の熱線を効率よく反射し、蓄熱を抑える。	
技術の特徴		<ul style="list-style-type: none"> ・夏場における冷房の消費電力を削減できる。 ・高反射の着色顔料以外に、中空のセラミックバルーンも近赤外領域の熱線を反射し、室内の温度上昇を防ぐ。 ・屋上防水材を長期にわたり保護する。 ・軽歩行ができる。 	
設置条件	対応する建築物・窓など	RC造の陸屋根に施工された防水材	
	施工上の留意点	防水材の種類により下塗りが必要。	
	その他設置場所等の制約条件	外壁には塗装できない。	
メンテナンスの必要性 耐候性・製品寿命など		耐用年数 5～7年	
コスト概算	設計施工価格(材工共)		
	標準設計価格	2,400円	1m ² あたり
	合計	2,400円	1m ² あたり
	備考:材工のみ。下地調整代は含まない。		

(2) その他メーカーからの情報（参考情報）

--