



本実証試験結果報告書の著作権は、環境省に属します。

○全体概要

実証対象技術／ 実証申請者	EC-100F／ 株式会社アステックペイントジャパン
実証機関	一般財団法人建材試験センター
実証試験期間	平成26年9月30日～平成27年2月20日

1. 実証対象技術の概要

建築物の屋根（屋上）に施工された防水層に日射反射率の高い仕上塗料を塗布する技術
 ※技術の特徴などの情報は、4.参考情報（概要版7ページ）を参照。

2. 実証試験の概要

2.1 空調負荷低減等性能

屋根・屋上用高反射率防水仕上塗料の熱・光学特性を測定し、その結果から、下記条件における対象建築物の屋根（屋上）に屋根・屋上用高反射率防水仕上塗料を塗布した場合の効果（冷房負荷低減効果等）を数値計算により算出した。数値計算は、実証対象技術の灰色の測定結果を用いて行った。なお、数値計算の基準は、灰色（N6）の一般塗料とした。ただし、実証対象技術の灰色の明度Vが6.0±0.2の範囲内にはないものは、同じ明度の一般塗料を基準とした。一般塗料の日射反射率は、詳細版本編4.2.2.(3)に示す推定式（詳細版本編19ページ参照）により算出した。

2.1.1. 数値計算における設定条件

(1) 対象建築物

工場〔床面積：1000m²、最高高さ：10.8m、構造：S造（鉄骨造）〕

注）周囲の建築物等の影響による日射の遮蔽は考慮しない。

対象建築物の詳細は、詳細版本編4.2.2(1)①対象建築物（詳細版本編14ページ）参照。

(2) 使用気象データ

拡張アメダス気象データ標準年（1991年～2000年）（東京都及び大阪府）

(3) 空調機器設定

建築物	設定温度(°C)		稼働時間	冷房 COP	暖房 COP
	冷房	暖房			
工場	28.0	18.0	平日 8～17 時	3.55	3.90

(4) 電力量料金単価の設定

地域	建築物	標準契約種別	電力量料金単価(円/kWh)	
			夏季	その他季
東京	工場	高圧電力 A	16.96	15.85
大阪		高圧電力 BS	15.78	14.69

2.2 環境負荷・維持管理等性能

一般財団法人建材試験センター中央試験所の敷地内（埼玉県草加市）で屋外暴露試験を4ヶ月間（10月～2月）実施した。屋外暴露試験終了後、熱・光学性能の測定を行い、屋外暴露試験前後の測定値の変化を確認した。

3. 実証試験結果

3.1 空調負荷低減等性能及び環境負荷・維持管理等性能

(1) 熱・光学性能及び環境負荷・維持管理等性能試験結果*1 (平均値)【実証項目】

		チャコール		N6		トゥルーホワイト	
		屋外暴露 試験前	屋外暴露 試験後	屋外暴露 試験前	屋外暴露 試験後	屋外暴露 試験前	屋外暴露 試験後
日射反射率	近紫外及び 可視光域*2 (%)	7.2	8.2	32.8	24.5	89.0	58.2
	近赤外域*3 (%)	31.5	27.2	58.8	44.4	86.5	65.3
	全波長域*4 (%)	17.8	16.5	44.1	33.1	87.7	61.2
修正放射率(長波放射率) (—)		0.902	0.912	0.902	0.915	0.902	0.912
明度 (—)		2.7	3.1	6.2	5.5	9.9	8.2


*1：結果は、試験結果(試験体数量 n=3)の平均値である。

*2：近紫外及び可視光域の波長範囲は、300 nm～780nmである。

*3：近赤外域の波長範囲は、780 nm～2500nmである。

*4：全波長域の波長範囲は、300 nm～2500nmである。

(2) 明度と日射反射率(全波長域)の関係【実証項目】

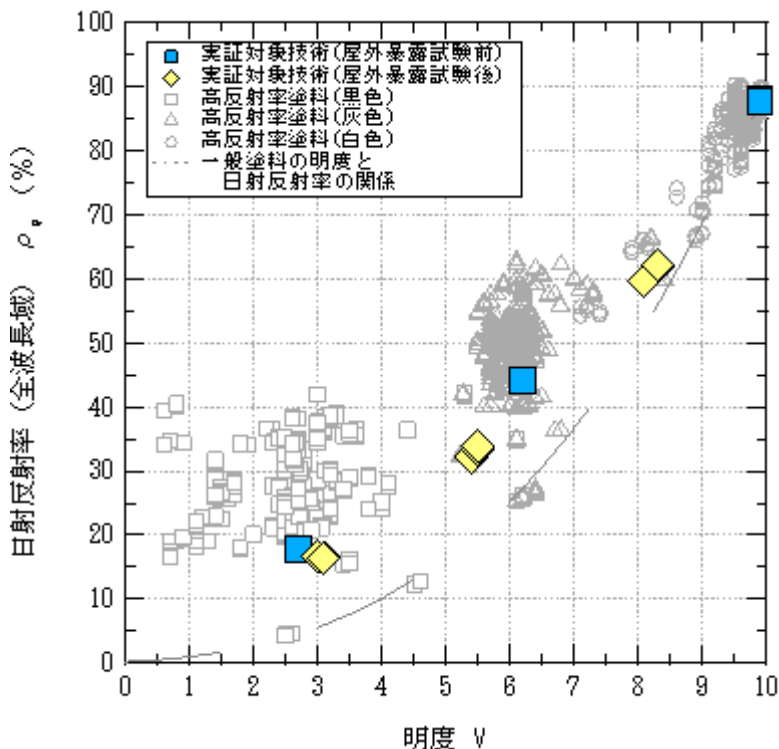

※左図は、平成 20 年度～平成 25 年度環境技術実証事業ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)において実証を行った高反射率塗料(高反射率防水仕上塗料を含む)と一般塗料の明度と日射反射率(全波長域)の関係を示したものである。

※明度 V が 10 に近い白色では、一般塗料と高反射率防水仕上塗料とで日射反射率に差はほぼ無い。高反射率防水仕上塗料は、近赤外域での反射率を高くする技術を使用しており、白色でない、灰色あるいは黒色でも日射反射率を高くする機能を持っている。左図に示したように、白色では一般塗料と高反射率建材との間で差はないが、灰色、黒色では明らかに日射反射率に差が現れている。

(詳細は、詳細版本編 27 ページ【注意事項】)

図-1 明度と日射反射率(全波長域)の関係

(3) 分光反射率 (波長範囲 : 300nm~2500nm) の特性

① チャコール

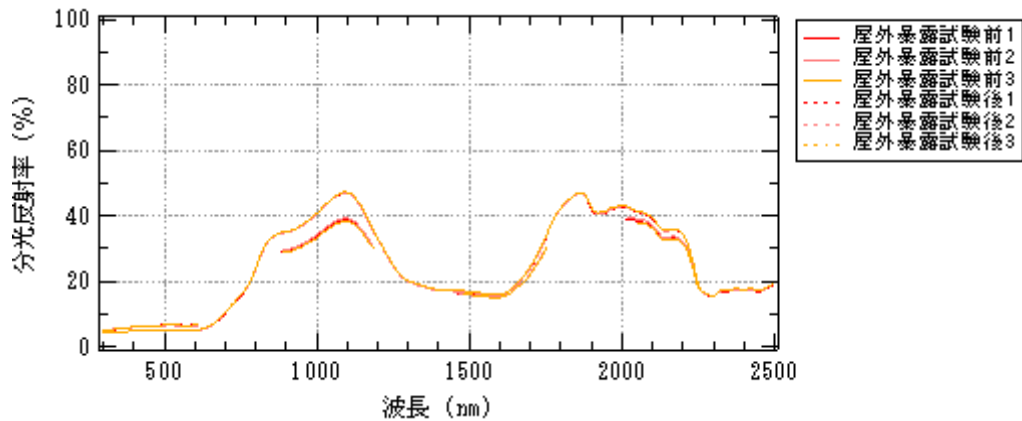


図-2 分光反射率測定結果 (チャコール)

② N6

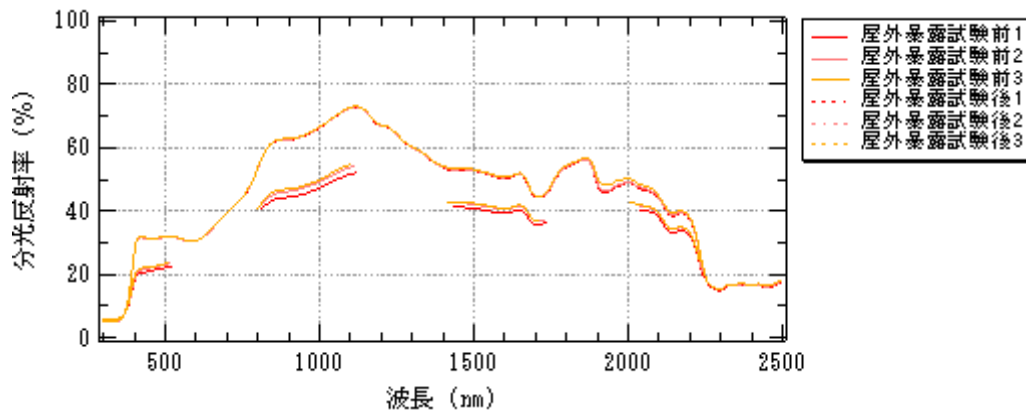


図-3 分光反射率測定結果 (N6)

③ トゥルーホワイト

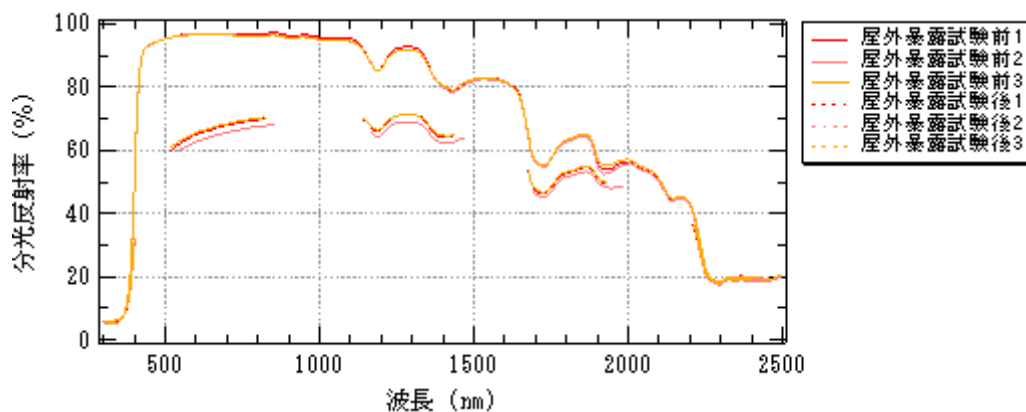


図-4 分光反射率測定結果 (トゥルーホワイト)

3.1.2. 数値計算により算出する実証項目

(1) 実証項目の計算結果

【算出対象区域：工場全体〔屋上表面温度低下量及び顕熱量低減効果は、屋根（屋上）】】

比較対象：一般塗料

		東京都	大阪府
		工場	
屋根(屋上)表面温度低下量 (夏季 14 時)*1		5.9 °C (55.8°C→ 49.9 °C)	6.3 °C (55.5°C→49.2 °C)
室温上昇 抑制効果*1 (夏季 14 時)	自然室温*2	0.2 °C (36.8°C→36.6 °C)	0.3 °C (35.0°C→34.7 °C)
	体感温度*3	0.3 °C (37.8°C→37.5 °C)	0.4 °C (36.2°C→35.8 °C)
冷房負荷 低減効果*4 (夏季 1 ヶ月)	熱量	450 kWh/月 (13,624kWh/月 →13,174kWh/月) 3.3 % 低減	577 kWh/月 (18,621kWh/月 →18,044kWh/月) 3.1 % 低減
	電気料金	2,150 円低減	2,565 円低減
冷房負荷 低減効果*4 (夏季 6～9 月)	熱量	1,334 kWh/4 ヶ月 (33,500kWh/4 ヶ月 →32,166kWh/4 ヶ月) 4.0 % 低減	1,820 kWh/4 ヶ月 (46,776kWh/4 ヶ月 →44,956kWh/4 ヶ月) 3.9 % 低減
	電気料金	6,332 円低減	7,977 円低減
屋間の対流顕熱量低減効果 (夏季 1 ヶ月)		大気への放熱を 29.9 % 低減 (224,993MJ/月 →157,804MJ/月)	大気への放熱を 29.7 % 低減 (273,451MJ/月 →192,148MJ/月)
屋間の対流顕熱量低減効果 (夏季 6～9 月)		大気への放熱を 30.1 % 低減 (827,300MJ/4 ヶ月 →578,528MJ/4 ヶ月)	大気への放熱を 29.9 % 低減 (963,719MJ/4 ヶ月 →675,720MJ/4 ヶ月)
夜間の対流顕熱量低減効果 (夏季 1 ヶ月)		大気への放熱を 2.0 % 低減 (-30,556MJ/月→ -31,162 MJ/月)	大気への放熱を 3.2 % 低減 (-32,550MJ/月→ -33,607 MJ/月)
夜間の対流顕熱量低減効果 (夏季 6～9 月)		大気への放熱を 2.7 % 低減 (-108,396MJ/4 ヶ月 →-111,298MJ/4 ヶ月)	大気への放熱を 3.9 % 低減 (-120,359MJ/4 ヶ月 →-125,097MJ/4 ヶ月)

*1：8月の平日で直達日射量の合計が最も多い日（東京：8月10日，大阪：8月18日）の14時における対象部での屋根表面温度・室温の抑制効果

*2：冷房を行わないときの室温

*3：壁などの室内表面温度を考慮した温度（空気温度と壁などの室内表面温度との平均）

*4：夏季1ヶ月（8月）及び夏季（6～9月）において室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房稼働した場合の冷房負荷低減効果

注1) 数値計算は、モデル的な工場を想定し、各種前提条件のもと行ったものであり、実際の導入環境とは異なる。なお、数値計算の基準は、灰色(N6)の一般塗料とした。ただし、実証対象技術の灰色の明度Vが6.0±0.2の範囲内がないものは、同じ明度の一般塗料を基準とした。一般塗料の日射反射率は、詳細版本編4.2.2.(3)に示す推定式（詳細版本編19ページ参照）により算出した。数値計算において防水層の性能は考慮していない。

(2) 参考項目の計算結果
【算出対象区域：工場全体】
比較対象：一般塗料

		東京都	大阪府
		工場	
冷房負荷 低減効果*1 (年間空調)	熱量	1,559 kWh/年 (35,067kWh/年 →33,508kWh/年)	1,980 kWh/年 (48,300kWh/年 →46,320kWh/年)
		4.4 %低減	4.1 %低減
	電気料金	7,337 円低減	8,638 円低減
暖房負荷 低減効果*2 (冬季1ヶ月)	熱量	-324 kWh/月 (16,173kWh/月 →16,497kWh/月)	-261 kWh/月 (18,447kWh/月 →18,708kWh/月)
		-2.0 %低減	-1.4 %低減
	電気料金	-1,317 円低減	-983 円低減
暖房負荷 低減効果*2 (冬季 11~4 月)	熱量	-1,227 kWh/6ヶ月 (67,462kWh/6ヶ月 →68,689kWh/6ヶ月)	-1,021 kWh/6ヶ月 (68,035kWh/6ヶ月 →69,056kWh/6ヶ月)
		-1.8 %低減	-1.5 %低減
	電気料金	-4,987 円低減	-3,846 円低減
冷暖房負荷 低減効果*3 (期間空調)	熱量	107 kWh/年 (100,962kWh/年 →100,855kWh/年)	799 kWh/年 (114,811kWh/年 →114,012kWh/年)
		0.1 %低減	0.7 %低減
	電気料金	1,345 円低減	4,131 円低減

*1：年間を通じ室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房が稼働した場合の冷房負荷低減効果

*2：冬季1ヶ月(2月)及び冬季(11~4月)において室内温度が暖房設定温度を下回った時に暖房が稼働した場合の暖房負荷低減効果

*3：夏季(6~9月)において室内温度が冷房設定温度を上回ったときに冷房が稼働した場合及び冬季(11~4月)において室内温度が暖房設定温度を下回ったときに暖房が稼働した場合の冷暖房負荷低減効果

注1) 数値計算は、モデル的な工場を想定し、各種前提条件のもと行ったものであり、実際の導入環境とは異なる。なお、数値計算の基準は、灰色(N6)の一般塗料とした。ただし、実証対象技術の灰色の明度Vが6.0±0.2の範囲内にならないものは、同じ明度の一般塗料を基準とした。一般塗料の日射反射率は、詳細版本編4.2.2.(3)に示す推定式(詳細版本編19ページ参照)により算出した。数値計算において防水層の性能は考慮していない。

(3) (1)実証項目の計算結果及び(2)参考項目の計算結果に関する注意点

- ① 数値計算は、モデル的な工場を想定し、各種前提条件のもと行ったものである。実際の導入環境とは異なる。
- ② 熱負荷の低減効果を熱量単位 (kWh) だけでなく、電気料金の低減効果 (円) としても示すため、定格出力運転時における消費電力 1kW 当たりの冷房・暖房能力 (kW) を表した COP 及び電力量料金単価を設定している。
- ③ 数値計算において設定した冷暖房の運転期間は、下記の通りとした。
- ・ 夏季 14 時 : 東京 ; 8 月 10 日の 14 時, 大阪 ; 8 月 18 日の 14 時
 - ・ 夏季 1 ヶ月 : 8 月 1 日～31 日
 - ・ 夏季 6～9 月 : 6 月 1 日～9 月 30 日
 - ・ 冬季 1 ヶ月 : 2 月 1 日～28 日
 - ・ 冬季 11～4 月 : 11 月 1 日～4 月 30 日
 - ・ 期間空調 : 冷房期間 6～9 月及び暖房期間 11～4 月
 - ・ 年間空調 : 冷房期間 1 年間*1
- ④ 冷房・暖房負荷低減効果の熱量の欄には、実証対象技術の使用前後の熱負荷の差および使用前後の熱負荷の総和をそれぞれ示している (使用前→使用後)。
- ⑤ 電気料金について、本計算では屋根・屋上用高反射率防水仕上塗料の塗布による室内熱負荷の差を検討の対象としていることから、種々の仮定が必要となる総額を見積もることをせず、熱負荷の変化に伴う空調電気料金の差額のみを示している (電気料金の算出に関する考え方は詳細版本編 29 ページ【電気料金算出に関する考え方】に示す)。

*1 : 設定温度よりも室温が高い場合に冷房運転を行う。

3.2 環境負荷・維持管理等性能【参考項目】**【付着性試験】*2*3 (平均値)**

	屋外暴露試験前	屋外暴露試験後
付着強さ(N/mm ²)	1.0	1.1

*2 : 結果は、試験結果 (試験体数量 n=3) の平均値である。

*3 : 破壊状況は、詳細版本編 5.2 に詳細を示す (詳細版本編 27 ページ参照)。

4. 参考情報

(1)実証対象技術の概要(参考情報)及び(2)その他メーカーからの情報(参考情報)は、全て実証申請者が自らの責任において申請したものであり、環境省及び実証機関は、内容に関して一切の責任を負いません。

(1) 実証対象技術の概要(参考情報)

項目		実証申請者 記入欄	
実証申請者		株式会社アステックペイントジャパン (英文表記: ASTEC PAINTS JAPAN INC)	
技術開発企業名		株式会社アステックペイントジャパン/アステックペイントオーストラリア社	
実証対象製品・名称		EC-100F (英文表記: EC-100F)	
実証対象製品・型番		EC-100F	
連絡先	TEL	092-626-7776	
	FAX	050-3730-9844	
	Web アドレス	http://www.astec-japan.co.jp	
	E-mail	info@astec-japan.co.jp	
技術の特徴		ナノセラミック粒子により近赤外線の反射で遮熱効果を生み、またその粒子を含む顔料を用いることで濃色を含む68色でも遮熱が可能。ピュアアクリル(ストレートアクリル)の超高分子量重合技術により高弾性と耐久性を実現した水性上塗り塗料。	
設置条件	対応する建築物・部位など	金属屋根、波形スレート屋根等の保護防水	
	施工上の留意点	原液使用で2~3回塗りで、金属屋根の場合1.5~1.8 m ² /L、波形スレート屋根の場合1.2~1.5 m ² /L塗布する。 工程内の施工間隔は4時間以上(気温25℃、湿度50%)。 十分な乾燥時間および塗布量を守る。	
	その他設置場所等の制約条件	素地が平滑で清浄であること。	
メンテナンスの必要性 耐候性・製品寿命など		耐候性12~15年相当。	
コスト概算		設計施工価格(材工共)	4,300円 1m ² あたり

(2) その他メーカーからの情報(参考情報)

--