


「節電への御協力をよろしくお願いいたします」

(参考 1)

環境省本省での達成状況

環境省本省では節電目標を 28%としており、その管理指標として、環境省管理電力（照明、OA コンセント及びファンコイル等）を 112kW 以下にすることとしていました。データ取得が開始された 7 月 6 日（水）以降 9 月末までの最大電力使用量は、109.9kW（9 月 22 日 17 時）となっており、目標の 112kW 以下に抑えることができました。

本省における最大使用電力量の推移

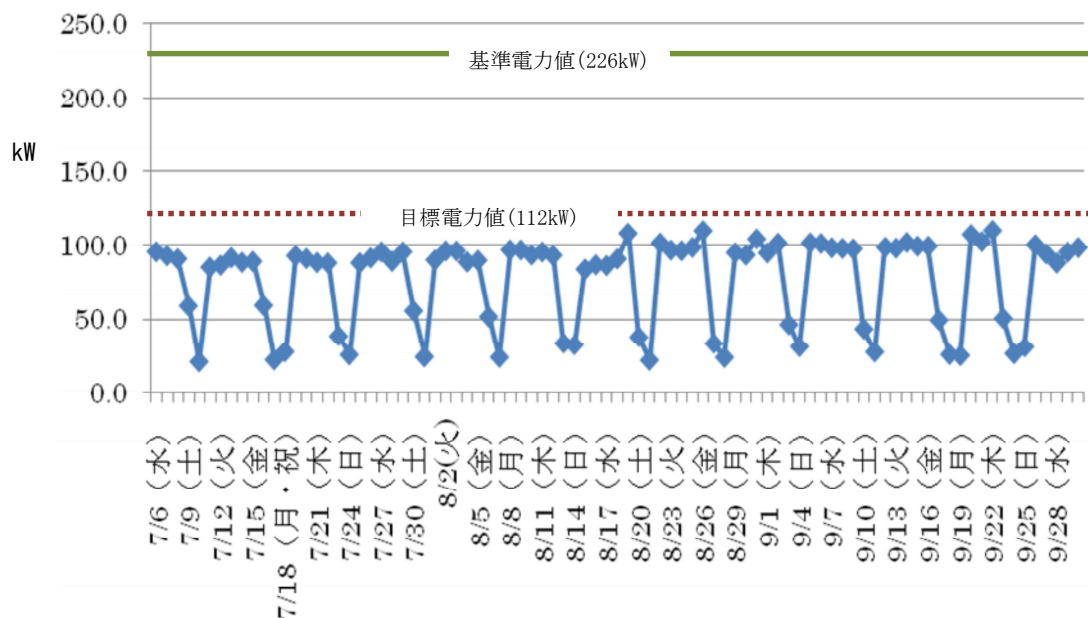

※環境省専用部分の電力量の計測は、新たに測定器を設置し行っていますが、データの初期設定等に不測の時間を要したため、正式なデータの取得が開始されたのは、7月6日からとなっています。

「節電への御協力をよろしくお願いいたします」

(参考 2)

節電対策の主な取組例

○環境省本省

- ・ 照明に係る節電（ＬＥＤ手元照明の導入、蛍光灯原則消灯 等）
- ・ ＯＡ機器に係る節電（パソコンに電源自動制御ソフト導入 等）
- ・ スーパークールビズ等を活用した冷房の節電
- ・ 勤務時間のシフト
- ・ 平日の輪番休業と土曜日出勤 等

○環境省本省以外

本省と同様の取組の他、

- ・ 研修時期の対象期間外へのシフト
- ・ 太陽光発電の設置
- ・ 浄化施設などの夜間運転
- ・ 噴水の停止
- ・ 外灯の間引き 等

「節電への御協力をよろしくお願いいたします」

(別表)

※斜線部はチェックリストでの判断箇所

※下線部は目標未達成箇所

① 区分A

(1) 東京電力管内

a) 大口需要設備 (500kW以上) の一部としての需要設備

施設名	基準電力値 (kW)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	削減率 (%)
環境省本省 (中央合同庁舎5号館内)	815	28	532	35	548	33	545	33
中央合同庁舎4号館 (環境省分)	14	15	9	36	10	29	10	29
関東地方環境事務所	33	15						
環境パートナーシップオフィス	5	15	4	18	4	18	4	18
地球環境パートナーシッププラザ	13	15	10	21	9	29	10	21
成田自然保護官事務所	1	15						

(2) 東北電力管内

a) 大口需要設備 (500kW以上) の一部としての需要設備

施設名	基準電力値 (kW)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	削減率 (%)
新潟事務所	6.2	15						
青森自然保護官事務所	6.5	15	0	100	0	100	0	100

② 区分B

(1) 東京電力管内

a) 小口需要設備 (50kW以上500kW未満)

施設名	基準電力値 (kW)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	削減率 (%)
生物多様性センター	166	26	33	80	78	53	43	74
皇居外苑 和田倉地区	248	50	116	53	112	55	116	53
皇居外苑 北の丸地区	81	30	33	59	41	50	36	55
新宿御苑①	167	21	95	43	106	37	106	36
新宿御苑②	65	26	26	59	27	59	28	57
田真湖ふれあい自然塾	-	-						

b) 共同実施スキーム

施設名	基準電力値 (kW)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	削減率 (%)
環境調査研究所	271	26	156	42	79	71	確認中	確認中
皇居外苑 橘公・馬場先地区	396	40			161	59	確認中	確認中
2施設合計値	667	42	156	77	240	64	確認中	確認中

c) 小口需要設備 (50kW以上500kW未満) の一部としての需要設備

施設名	基準電力値 (kW)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	削減率 (%)
下田自然保護官事務所	32	15						
沼津自然保護官事務所	5	15						

(2) 東北電力管内

a) 小口需要設備 (50kW以上500kW未満)

施設名	基準電力値 (kWh)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			最大使用量 (kWh)	削減率 (%)	最大使用量 (kWh)	削減率 (%)	最大使用量 (kWh)	削減率 (%)
網走ビジターセンター	3,282	25	2,305	30	2,681	18	2,480	24

※本施設の主な用途は冬の暖房設備であり、夏期の最大使用電力11kWと小さいため、夏期の対策を当該使用電力を基に評価することは誤差も含めて困難であり、電力量によって評価することとする。

c) 小口需要設備 (50kW以上500kW未満) の一部としての需要設備

施設名	基準電力値 (kW)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			最大使用量 (kW)	削減率 (%)	最大使用量 (kW)	最小削減率 (%)	最大使用量 (kW)	最小削減率 (%)
東北地方環境事務所 (仙台自然保護官事務所)	20	15	17	15	16	20	16	20
盛岡自然保護官事務所	2.0	15	1.6	20	1.5	25	1.6	20

「節電への御協力をよろしくお願いいたします」

③ 部分③

(1) 東京電力管内

a) 小口需要設備 (50kWh未満) 並びに電灯

施設名	基準電力値 (kWh)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			使用量 (kWh)	削減率 (%)	使用量 (kWh)	削減率 (%)	使用量 (kWh)	削減率 (%)
尾張ビクターセンター②※1	356	-	/	/	/	/	/	/
日光自然保護官事務所⑤(明田湖 井戸橋水橋) 計2	6,632	25	2,311	65	88	99	0	100
片品自然保護官事務所	354	25	289	18	247	30	282	20
新堀御所③(千駄ヶ谷警察所、千 駄ヶ谷休憩所等)	1,065	25	595	44	478	55	406	62
奥多摩自然保護官事務所	155	25	76	51	87	44	117	25

b) 共同施設スキーム

施設名	基準電力値 (kWh)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			使用量 (kWh)	削減率 (%)	使用量 (kWh)	削減率 (%)	使用量 (kWh)	削減率 (%)
尾張ビクターセンター①	5,285	-	-	-	-	-	-	-
尾張ビクターセンター②	253	-	-	-	-	-	-	-
2施設合計値	5,538	25	4,962	12	4,849	12	4,292	22
瑞穂ビクターセンター①	2,336	-	-	-	-	-	-	-
瑞穂ビクターセンター②	2,357	-	-	-	-	-	-	-
瑞穂自然環境事務所	667	-	-	-	-	-	-	-
3施設合計値	5,360	25	1,706	68	2,621	51	2,254	58
日光自然環境事務所	494	-	-	-	-	-	-	-
日光自然保護官事務所①(日光湯 元ビクターセンター)	3,688	-	-	-	-	-	-	-
日光自然保護官事務所②(日光湯 元ボランティアハウス)	105	-	-	-	-	-	-	-
日光自然保護官事務所③(先帝公 衆トイレ電灯)	993	-	-	-	-	-	-	-
日光自然保護官事務所④(湯元第 一駐車場内公衆トイレ)	318	-	-	-	-	-	-	-
5施設合計値	5,198	25	2,725	48	3,449	34	3,195	39
水島自然研修センター①	652	-	-	-	-	-	-	-
水島自然研修センター②	919	-	-	-	-	-	-	-
2施設合計値	1,572	25	591	62	554	65	804	49
豊原外苑 浄化施設稼働中観覧値	7,339	-	-	-	-	-	-	-
豊原外苑 豊原前広場地区(ポンプ室、トイレ)	63	-	-	-	-	-	-	-
2施設合計値	7,402	25	3,937	47	4,437	40	4,583	38
千鳥ヶ浜親水舎葛苑 (管理事務所、本館、トイレ等)	1,282	-	-	-	-	-	-	-
千鳥ヶ浜親水舎葛苑 (休憩所)	1,303	-	-	-	-	-	-	-
2施設合計値	2,585	25	904	65	1,147	55	858	67

c) 小口需要設備 (50kWh未満) の一部としての需要設備

施設名	基準電力値 (kWh)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			使用量 (kWh)	削減率 (%)	使用量 (kWh)	削減率 (%)	使用量 (kWh)	削減率 (%)
南アルプス自然保護官事務所	2	-	/	/	/	/	/	/
那須自然保護官事務所	4	-	/	/	/	/	/	/

「節電への御協力をよろしくお願いいたします」

(2) 東北電力管内

a) 小口需要設備 (50kW未満) 並びに電灯

施設名	基準電力量 (kWh)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			使用量 (kWh)	削減率 (%)	使用量 (kWh)	削減率 (%)	使用量 (kWh)	削減率 (%)
月山ビジターセンター	3,166	25	1,929	39	1,862	41	1541	51
大船渡自然保護官事務所	311	25	216	31	230	26	171	45
下北西部鳥獣保護区管理舎	223	25	109	51	118	47	151	32
森吉山野生鳥獣センター	1,710	25	620	64	430	75	190	89
宮古自然保護官事務所	238	25	125	47	140	41	126	47
妙義高原自然保護官事務所	116	25	78	33	78	33	83	28
羽黒自然保護官事務所	180	25	84	53	85	53	96	47
藤里自然保護官事務所 (世界遺産 センター分含む)	2,900	25	1,461	50	1,945	33	1,852	36
休屋休憩所	198	25	77	61	122	38	170	14
八幡平ビジターセンター博物館 ②	3,139	25	1,269	60	1,178	62	1,073	66
大湯草原鳥獣保護区管理施設	105	25	92	12	102	3	96	9
小湊鳥獣保護区観察舎 (白鳥観察 所)	218	25	193	11	215	1	200	8
鹿角自然保護官事務所	325	25	69	79	81	75	89	73
西目屋自然保護官事務所 (世界遺産 センター分含む)	553	25	377	32	563	-2	444	20
鳥海南麓自然保護官事務所 (猛禽 観察センター分含む)	3,409	25	1,768	48	1,787	48	1,481	57

b) 共同実施スキーム

施設名	基準電力量 (kWh)	目標削減率 (%)	7月		8月		9月	
			使用量 (kWh)	削減率 (%)	使用量 (kWh)	削減率 (%)	使用量 (kWh)	削減率 (%)
共同実施スキーム①（酸ヶ湯スキーム）								
酸ヶ湯キャンプ場①	811	-	-	-	-	-	-	-
酸ヶ湯集団施設内駐車場①	1,624	-	-	-	-	-	-	-
酸ヶ湯キャンプ場②	693	-	-	-	-	-	-	-
荒川南荒川山酸ヶ湯集団施設内駐車場②	1,825	-	-	-	-	-	-	-
4施設合計値	4,953	25	2,969	40	3,590	28	3,404	31
共同実施スキーム②（八幡平スキーム）								
博物館施設（八幡平V.C）①	679	-	-	-	-	-	-	-
八幡平宇大沼1（後生野営場）	849	-	-	-	-	-	-	-
2施設合計値	1,528	25	1,342	12	1,498	2	1,502	2
共同実施スキーム③（浄土ヶ浜スキーム）								
浄土ヶ浜ビジターセンター①	4,658	-	-	-	-	-	-	-
浄土ヶ浜ビジターセンター②	282	-	-	-	-	-	-	-
2施設合計値	4,940	25	2,859	42	3,537	28	3,375	32
共同実施スキーム④（十和田湖スキーム）								
十和田自然保護官事務所①、②、③	681	-	-	-	-	-	-	-
十和田湖宇生田無善地	377	-	-	-	-	-	-	-
十和田湖宇休平67	74	-	-	-	-	-	-	-
十和田ビジターセンター1階	1,919	-	-	-	-	-	-	-
6施設合計値	3,051	25	1,394	54	1,670	45	2,020	34
共同実施スキーム⑤（高層橋スキーム）								

「節電への御協力をよろしくお願いいたします」

裏磐梯ビジターセンター①	1,254	-	-	-	-	-	-	-
裏磐梯ビジターセンター②	2,963	-	-	-	-	-	-	-
裏磐梯自然保護官事務所	188	-	-	-	-	-	-	-
3施設合計値	4,405	25	2,653	40	3,232	27	2,503	43
共同実施スキーム⑥（乳頭野営場スキーム）								
乳頭野営場①	12	-	-	-	-	-	-	-
乳頭野営場②	482	-	-	-	-	-	-	-
2施設合計値	494	25	419	15	470	5	505	-2
共同実施スキーム⑦（佐潟水鳥・湿地センタースキーム）								
佐潟水鳥・湿地センター①	2,223	-	-	-	-	-	-	-
佐潟水鳥・湿地センター②	138	-	-	-	-	-	-	-
佐潟水鳥・湿地センター③	761	-	-	-	-	-	-	-
3施設合計値	3,122	25	1,323	58	904	71	939	70