

別紙3－2 除染実施前後の放射線測定データ(浪江町役場)

- ①屋外
- ②庁舎棟1階
- ③庁舎棟2階
- ④庁舎棟3階
- ⑤庁舎棟4階
- ⑥庁舎棟5階
- ⑦庁舎別棟2階
- ⑧庁舎棟外壁
- ⑨庁舎別棟外壁

浪江町役場 測定データ ① 屋外

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

屋外

測定点	除染前			除染後			備考
	空間線量率		表面汚染密度	空間線量率		表面汚染密度	
	μ Sv/h			μ Sv/h			
	100cm	1cm	1cm	100cm	1cm	1cm	
C' 8	0.44	0.49	0.95	0.25	0.26	0.64	
B' 1	0.43	0.65	1.62	0.27	0.37	1.00	
B' 2	0.55	0.85	2.70	0.25	0.31	1.00	
B' 3	0.48	0.55	1.40	0.23	0.27	0.86	
B' 4	0.45	0.53	1.47	0.29	0.36	1.20	
B' 5	0.46	0.58	1.30	0.26	0.27	0.68	
B' 6	0.46	0.60	2.60	0.27	0.35	1.10	
B' 7	0.55	0.58	1.15	0.28	0.32	0.90	
B' 8	0.50	0.56	1.15	0.27	0.29	0.53	
B' 9	0.49	0.48	0.78	0.24	0.26	0.70	
A' 1	0.43	0.53	1.06	0.24	0.32	0.85	
A' 2	0.54	0.59	1.28	0.26	0.34	0.97	
A' 3	0.83	1.41	1.30	0.39	0.20	0.22	
A' 4	0.69		1.42	0.40	0.47	0.80	
A' 5	0.79		1.28	0.42	0.44	1.10	
A' 6	0.61	0.85	1.10	0.38	0.36	0.90	
A' 7	0.64	0.76	0.72	0.38	0.39	0.76	
A' 8	0.69	0.87	0.55	0.36	0.53	0.48	
A' 9	0.48	0.50	0.92	0.25	0.23	0.57	
A2	0.45	0.53	1.02	0.28	0.30	0.75	
A3	0.51	0.63	1.46	0.32	0.39	0.42	
A4	0.50	0.58	1.10	0.29	0.38	1.10	
A5	0.46	0.62	1.24	0.29	0.32	1.00	
A6	0.49	0.56	2.06	0.28	0.36	1.10	
A7	0.49	0.56	1.52	0.29	0.34	0.94	
A8	0.53	0.57	1.26	0.28	0.28	0.54	
A9	0.48	0.46	0.86	0.24	0.20	0.30	
B2	0.47	0.56	1.40	0.57	0.49	1.00	
B3	0.62	1.28	3.14	0.43	0.23	0.51	
B4	0.48	0.77	2.38	0.28	0.35	0.96	
B5	0.51	0.55	1.27	0.31	0.29	0.90	
B6	0.46	0.54	1.08	0.26	0.30	0.99	
B7	0.50	0.57	1.32	0.27	0.29	1.30	
B8	0.70	1.42	1.33	0.35	0.23	0.35	

浪江町役場 測定データ ① 屋外

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

屋外

測 定 点	除 染 前			除 染 後			備 考
	空間線量率		表面汚染密度	空間線量率		表面汚染密度	
	μ Sv/h			μ Sv/h			
	100cm	1cm	1cm	100cm	1cm	1cm	
B9	0.50	0.53	1.52	0.21	0.22	0.35	
B10	0.48	0.53	1.27	0.23	0.24	0.46	
B11	0.40	0.53	1.24	0.26	0.22	0.49	
B12	0.42	0.53	1.45	0.24	0.28	0.59	
B13	0.40	0.60	1.08	0.22	0.26	0.69	
B14	0.41	0.52	1.29	0.19	0.27	0.53	
B15	0.39	0.52	1.11	0.20	0.23	0.53	
C2	0.43	0.53	1.10	－	－	－	ブルーシート下
C3	0.68	0.61	1.20	0.45	0.26	0.59	草の脇
C4	0.58	0.65	1.20	0.30	0.34	0.97	
C5	0.54	0.63	1.30	0.29	0.36	1.10	
C6	0.54	0.61	1.00	0.27	0.31	0.85	
C7	0.52	0.50	1.00	0.27	0.26	0.73	
C8	0.53	0.54	1.10	0.31	0.18	0.41	
C9	0.51	0.64	1.60	0.20	0.19	0.46	
C10	0.42	0.47	0.85	0.20	0.23	0.39	庇 下
C15	0.40	0.51	1.40	0.19	0.18	0.49	
D2	0.46	0.57	1.30	0.31	0.32	0.73	
D3	0.49	0.57	1.30	0.27	0.25	0.44	
D4	0.48	0.60	1.30	0.24	0.25	0.46	
D5	0.46	0.54	1.40	0.22	0.20	0.42	
D6	0.44	0.47	1.00	0.21	0.23	0.65	
D7	0.42	0.46	0.90	0.20	0.23	0.71	
D8	0.40	0.42	0.90	0.19	0.22	0.58	
D9	0.40	0.48	1.10	0.23	0.23	0.49	
D10	0.43	0.49	1.00	0.22	0.24	0.51	
D11	0.41	0.57	1.20	0.22	0.24	0.52	
D12	0.41	0.81	1.30	0.24	0.31	0.92	
D13	0.40	0.53	1.30	0.21	0.22	0.49	
D14	0.42	0.57	1.30	0.22	0.21	0.40	
D15	0.41	0.47	1.30	0.21	0.22	0.44	
E2	0.52	0.57	1.00	－	－	－	ブルーシート下
E3	0.77	1.87	2.10	0.40	0.34	0.53	土のたまり、草脇
E4	0.57	0.65	1.30	0.32	0.35	0.86	

浪江町役場 測定データ ① 屋外

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

屋外

測 定 点	除 染 前			除 染 後			備 考
	空間線量率		表面汚染密度	空間線量率		表面汚染密度	
	μ Sv/h			μ Sv/h			
	100cm	1cm	K・cpm	100cm	1cm	K・cpm	
E5	0.48	0.52	1.10	0.23	0.30	1.00	
E6	0.52	0.59	1.20	0.19	0.18	0.34	
E7	0.48	0.62	1.00	0.20	0.22	0.33	
E15	0.41	0.51	3.10	0.20	0.27	0.69	アスファルト
F1	0.44	0.63	1.60	0.42	0.61	1.16	
F2	0.52	0.61	1.50	0.44	0.47	0.61	
F3	0.50	0.63	1.30	0.44	0.50	0.69	車の側
F4	0.50	0.57	1.60	0.45	0.55	0.17	車の側
F5	0.53	1.01	1.10	0.46	0.52	0.87	
F6	0.74	0.73	1.10	0.65	0.68	0.53	草地の脇(樹木有り)
F15	0.50	0.57	1.20	0.31	0.31	0.43	アスファルト
G2	0.55	0.52	0.60	0.52	0.42	0.34	
G3	0.68	1.82	0.85	0.58	0.52	0.23	土たまり(草の脇)
G4	0.79	1.34	1.20	0.55	0.52	0.37	草地の脇
G5	0.51	0.65	1.10	0.46	0.57	0.78	
G6	0.58	0.64	1.10	0.44	0.38	0.32	
G7	0.48	0.57	1.20	0.31	0.29	0.23	
G15	0.55	0.66	1.20	0.32	0.33	0.60	アスファルト
H5	0.50	0.55	1.00	0.42	0.42	0.63	
H6	0.63	0.43	0.40	0.63	0.54	0.36	草の中石上
H7	0.49	0.55	1.20	0.34	0.30	0.23	
H8	0.44	0.37	0.27	0.38	0.33	0.22	
H9	0.50	0.90	1.30	0.33	0.36	0.27	建物脇(マーカー上)
H10	0.48	0.66	0.45	0.41	0.44	0.31	〃
H11	0.48	0.69	0.40	0.30	0.31	0.23	〃
H12	0.51	0.76	0.50	0.37	0.43	0.39	〃
H13	0.47	0.60	0.40	0.31	0.32	0.27	〃
H14	0.43	0.30	0.25	0.26	0.23	0.17	浸透ブロック
H15	0.39	0.46	1.30	0.30	0.30	0.40	アスファルト
I5	0.46	0.59	1.20	0.42	0.45	0.60	アスファルト
I6	0.51	0.54	0.50	0.48	0.45	0.35	レンガブロック
I7	0.53	0.56	0.50	0.42	0.35	0.26	〃
I8	0.51	0.57	0.45	0.41	0.41	0.28	〃
I9	0.58	1.68	3.40	0.31	0.39	0.29	浸透ブロック

浪江町役場 測定データ ① 屋外

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

屋外

測 定 点	除染前			除染後			備 考
	空間線量率		表面汚染密度	空間線量率		表面汚染密度	
	μ Sv/h			μ Sv/h			
	100cm	1cm	1cm	100cm	1cm	1cm	
I10	0.56	1.13	1.10	0.31	0.31	0.22	〃
I11	0.59	0.74	1.20	0.33	0.33	0.25	〃
I12	0.58	0.55	0.90	0.35	0.30	0.22	〃
I13	0.57	0.65	1.40	0.36	0.39	0.47	〃
I14	0.48	0.56	1.10	0.29	0.29	0.29	〃
I15	0.42	0.46	1.40	0.33	0.33	0.34	アスファルト
J4	0.35	0.46	0.40	0.37	0.43	0.65	タイル(コケ有り、枯葉有り)体育館脇
J5	0.43	0.79	1.00	0.41	0.47	0.73	アスファルト(割れ目有り)
J6	0.46	0.85	1.70	0.41	0.46	0.80	〃
J7	0.57	0.67	0.70	0.43	0.42	0.70	〃
J8	0.51	0.76	0.70	0.45	0.43	0.71	〃
J9	0.48	0.60	0.90	0.40	0.41	0.64	〃
J10	0.48	0.59	0.90	0.38	0.46	1.09	〃
J11	0.45	0.61	0.90	0.35	0.42	0.63	〃
J12	0.45	0.58	0.90	0.36	0.41	0.69	タイル(コケ有り)
J13	0.52	0.60	0.80	0.35	0.30	0.29	〃
J14	0.59	0.51	0.50	0.50	0.38	0.46	タイル(コケ有り、枯葉有り)
J15	0.47	0.54	1.10	0.45	0.39	0.48	アスファルト
J16	0.40	0.40	0.30	0.59	0.55	0.32	車庫脇(雑草)
K4	0.35	0.46	0.60	0.40	0.50	1.01	タイル(体育館脇)
K5	0.47	0.63	1.20	0.42	0.52	0.71	アスファルト(割れ目有り)
K6	0.47	0.59	1.00	0.40	0.42	0.78	タイル(コケ有り)
K7	0.61	0.60	0.90	0.53	0.48	0.53	〃
K8	0.60	0.69	0.90	0.48	0.49	0.63	〃
K9	0.57	0.60	0.80	0.50	0.50	0.63	〃
K10	0.58	0.64	0.90	0.48	0.43	0.62	〃
K11	0.61	0.70	1.10	0.46	0.47	0.73	タイル(コケ有り、枯葉有り)
K12	0.60	0.63	0.70	0.50	0.54	0.64	〃
K13	0.59	0.60	0.80	0.44	0.31	0.36	〃
K14	0.56	0.57	0.70	0.46	0.27	0.21	〃
K14'	0.80	0.73	0.40	0.74	1.03	0.54	花壇内
L4	0.61	0.66	1.00	0.58	0.74	1.02	タイル(コケ有り、枯葉有り)
L5	0.46	0.73	1.00	0.40	0.50	0.60	アスファルト(割れ目有り)
L6	0.49	0.58	1.00	0.41	0.47	0.55	〃

浪江町役場 測定データ ① 屋外

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

屋外


測 定 点	除染前			除染後			備 考
	空間線量率		表面汚染密度	空間線量率		表面汚染密度	
	μ Sv/h			μ Sv/h			
	100cm	1cm	1cm	100cm	1cm	1cm	
L7	0.50	0.62	1.00	0.42	0.45	0.58	〃
L8	0.49	0.61	0.80	0.39	0.41	0.49	〃
L9	0.49	0.59	1.90	0.43	0.44	0.49	〃
L10	0.48	0.68	1.20	0.38	0.48	0.73	タイル(コケ有り)
L11	0.50	0.65	1.20	0.39	0.47	0.71	〃
L12	0.57	0.66	1.40	0.46	0.57	0.63	タイル
L13	0.66	0.65	1.00	0.47	0.34	0.31	〃
L14	0.60	0.64	0.80	0.50	0.35	0.26	タイル(コケ有り)
L14'	0.78	0.82	0.40	0.79	0.83	0.43	花壇内
M4	0.41	0.68	0.60	0.40	0.74	0.74	タイル(枯葉有り)
M5	0.39	0.45	0.80	0.40	0.43	0.65	アスファルト
M6	0.50	0.74	1.30	0.47	0.54	0.89	〃 (割れ目有り)
M7	0.44	0.46	0.80	0.41	0.48	0.68	アスファルト
M8	0.45	0.52	1.00	0.41	0.60	0.75	〃
M9	0.44	0.47	0.90	0.42	0.41	0.71	〃
M10	0.45	0.47	0.70	0.43	0.44	0.54	〃
M11	0.44	0.46	0.90	0.38	0.46	0.64	〃
M12	0.46	0.65	1.10	0.42	0.53	0.69	〃
M13	0.52	0.56	1.70	0.38	0.34	0.34	タイル(コケ有り)
M14	0.55	0.52	0.50	0.44	0.28	0.18	〃
M14'	0.79	0.87	0.50	0.71	0.82	0.48	花壇内
N4	0.45	0.55	0.80	0.47	0.61	0.90	アスファルト(枯葉有り)
N5	0.44	0.55	0.90	0.37	0.43	0.40	アスファルト
N6	0.50	0.68	0.80	0.50	0.62	0.94	〃
N7	0.53	0.76	0.90	0.50	0.45	0.49	〃
N8	0.69	0.91	1.20	0.62	0.69	1.00	〃
N9	0.60	0.71	0.90	0.49	0.56	0.66	〃
N10	0.59	0.77	1.20	0.53	0.55	0.79	〃 (枯葉有り、前面植え込み)
N11	0.63	0.59	0.80	0.53	0.42	0.42	〃 (枯葉有り)
N12	0.43	0.50	1.10	0.40	0.41	0.60	〃
N13	0.43	0.51	0.90	0.40	0.47	0.45	アスファルト
N14	0.53	0.50	0.60	0.50	0.32	0.25	タイル
N14'	0.75	0.92	0.50	0.80	1.01	0.41	花壇内
O11	0.62	1.22	2.00	0.55	0.39	0.34	アスファルト

浪江町役場 測定データ ① 屋外

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

屋外

測定点	除染前			除染後			備考
	空間線量率		表面汚染密度	空間線量率		表面汚染密度	
	μ Sv/h		K・cpm	μ Sv/h		K・cpm	
	100cm	1cm	1cm	100cm	1cm	1cm	
O12	0.43	0.45	0.90	0.43	0.42	0.56	//
O13	0.41	0.53	0.90	0.42	0.42	0.38	//
O14	0.50	0.85	0.80	0.54	0.75	0.41	//

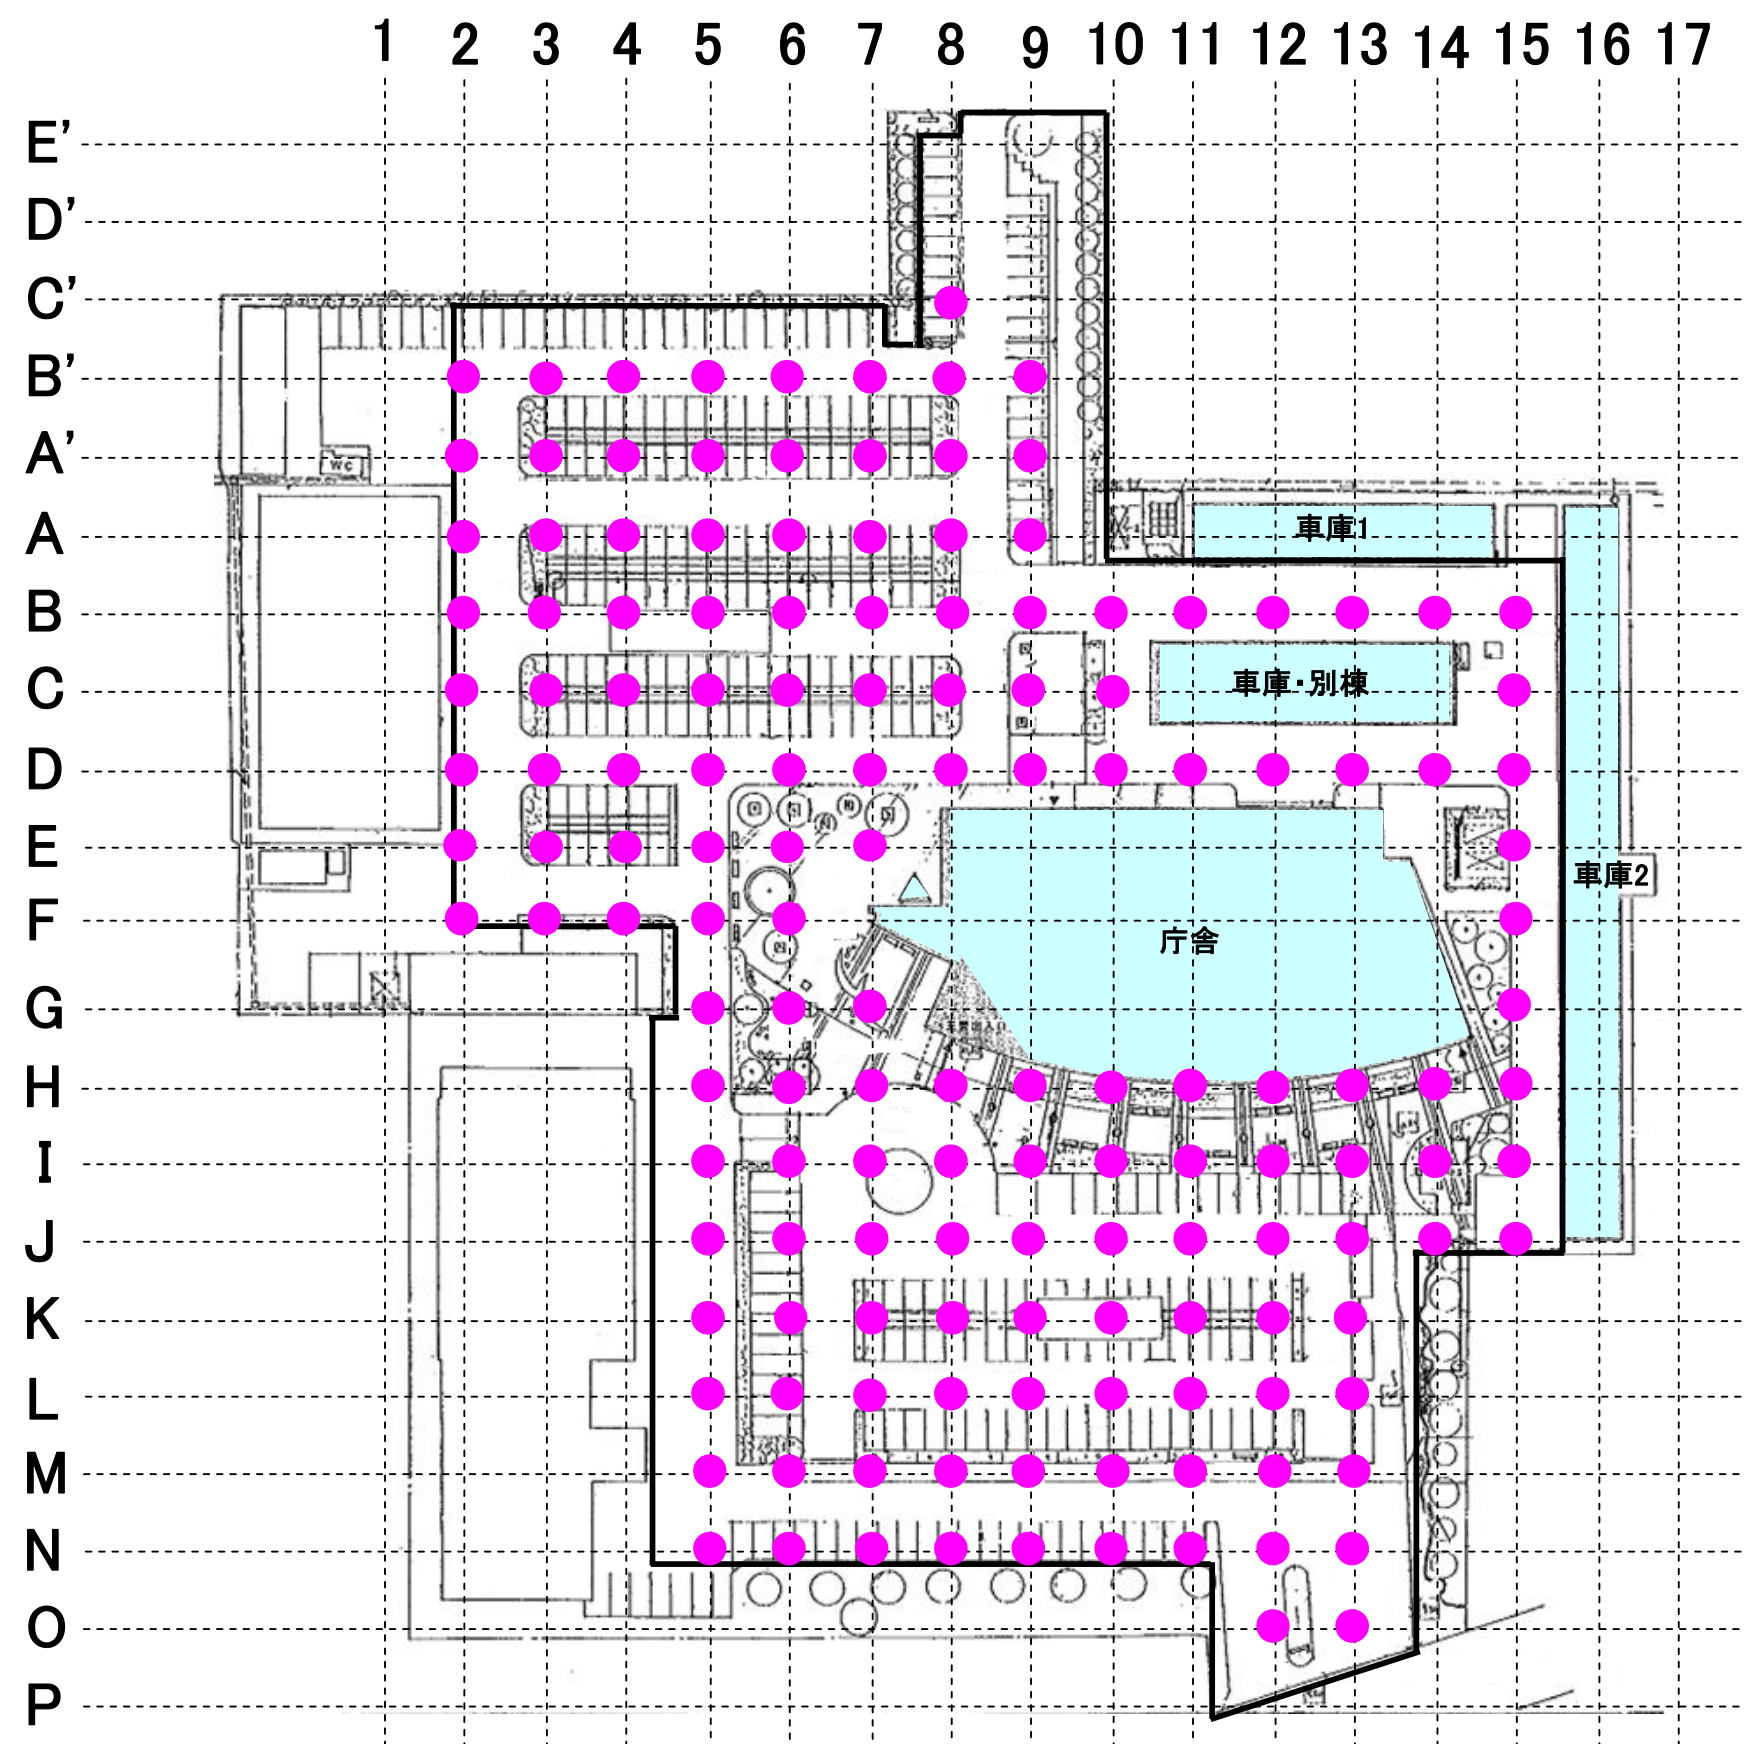

浪江町役場 測定データ ② 庁舎棟1階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟1階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(1a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.13	
第二行政相談室	表面密度 1cm	cpm	180		
	コリメータ	cpm			
(1b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.19	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.12	
第二行政相談室	表面密度 1cm	cpm	80		
	コリメータ	cpm			
(2a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
女子更衣室	表面密度 1cm	cpm	92		
	コリメータ	cpm			
(2b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.20	0.18	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
女子更衣室	表面密度 1cm	cpm	117		
	コリメータ	cpm			
(3a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h		0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h		0.13	
第一行政相談室	表面密度 1cm	cpm	172		
	コリメータ	cpm			
(3b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.19	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.12	
第一行政相談室	表面密度 1cm	cpm	124		
	コリメータ	cpm			
(4) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.12	
倉庫1	表面密度 1cm	cpm	96		
	コリメータ	cpm			
(5) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
女子トイレ(職員)	表面密度 1cm	cpm	190		
	コリメータ	cpm			
(6) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.15	
男子トイレ(職員)	表面密度 1cm	cpm	205		
	コリメータ	cpm			
(7a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
福祉子供課	表面密度 1cm	cpm	174		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ② 庁舎棟1階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟1階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(7b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.18	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.14	
福祉子供課	表面密度 1cm	cpm	142		
	コリメータ	cpm			
(8a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
上下水道課	表面密度 1cm	cpm	253		
	コリメータ	cpm			
(8b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.17	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
上下水道課	表面密度 1cm	cpm	148		
	コリメータ	cpm			
(9) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
水監視室	表面密度 1cm	cpm	135		
	コリメータ	cpm			
(10) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.09	0.09	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.08	0.09	
書庫	表面密度 1cm	cpm	77		
	コリメータ	cpm			
(11) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.16	
機械室	表面密度 1cm	cpm	230		
	コリメータ	cpm			
(12) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.15	
給湯室	表面密度 1cm	cpm	270		
	コリメータ	cpm			
(13) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.13	
多目的トイレ	表面密度 1cm	cpm	225		
	コリメータ	cpm			
(14a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.16	0.15	
女子トイレ(公衆)	表面密度 1cm	cpm	223		
	コリメータ	cpm			
(14b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.23	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.16	0.16	
女子トイレ(公衆)	表面密度 1cm	cpm	1150		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ② 庁舎棟1階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟1階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(15a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.16	0.15	
男子トイレ(公衆)	表面密度 1cm	cpm	2125		
	コリメータ	cpm			
(15b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.22	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.18	0.15	
男子トイレ(公衆)	表面密度 1cm	cpm	206		
	コリメータ	cpm			
(16) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
倉庫2	表面密度 1cm	cpm	197		
	コリメータ	cpm			
(17a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.17	0.18	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.21	0.18	
風除室1	表面密度 1cm	cpm	405		
	コリメータ	cpm			
(17b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.21	0.19	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.34	0.28	
風除室1	表面密度 1cm	cpm	283		
	コリメータ	cpm			
(18a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.14	
税務課	表面密度 1cm	cpm	342		
	コリメータ	cpm			
(18b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.18	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.14	
税務課	表面密度 1cm	cpm	137		
	コリメータ	cpm			
(19a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.13	
健康保健室	表面密度 1cm	cpm	197		
	コリメータ	cpm			
(19b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.14	
健康保健室	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(20a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.14	
住民生活課	表面密度 1cm	cpm	230		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ② 庁舎棟1階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟1階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(20b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.18	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.13	
住民生活課	表面密度 1cm	cpm	112		
	コリメータ	cpm			
(21a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.18	0.16	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.18	0.16	
談話コーナー	表面密度 1cm	cpm	222		
	コリメータ	cpm			
(21b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.37	0.18	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.22	0.17	
談話コーナー	表面密度 1cm	cpm	273		
	コリメータ	cpm			
(22) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.18	0.17	
玄関ホール	表面密度 1cm	cpm	240		
	コリメータ	cpm			
(23) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.16	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.20	0.16	
町民ホール1	表面密度 1cm	cpm	204		
	コリメータ	cpm			
(24) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.18	0.16	
町民ホール2	表面密度 1cm	cpm	275		
	コリメータ	cpm			
(25a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.16	0.16	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.17	0.18	
町民ホール3	表面密度 1cm	cpm	362		
	コリメータ	cpm			
(25b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.38	0.25	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.22	0.20	
町民ホール3	表面密度 1cm	cpm	304		
	コリメータ	cpm			
(26a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.16	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.16	0.12	
職員入口廊下	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			
(26b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.16	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.16	0.16	
職員入口廊下	表面密度 1cm	cpm	215		
	コリメータ	cpm			


浪江町役場 測定データ ② 庁舎棟1階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟1階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(27a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.22	0.20	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.25	0.23	
職員玄関	表面密度 1cm	cpm	382		
	コリメータ	cpm			
(27b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.22	0.26	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.31	0.40	
職員玄関	表面密度 1cm	cpm	422		
	コリメータ	cpm			
(28a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.16	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.13	
管理室	表面密度 1cm	cpm	122		
	コリメータ	cpm			
(28b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.28	0.25	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.15	
管理室	表面密度 1cm	cpm	166		
	コリメータ	cpm			

<1階>

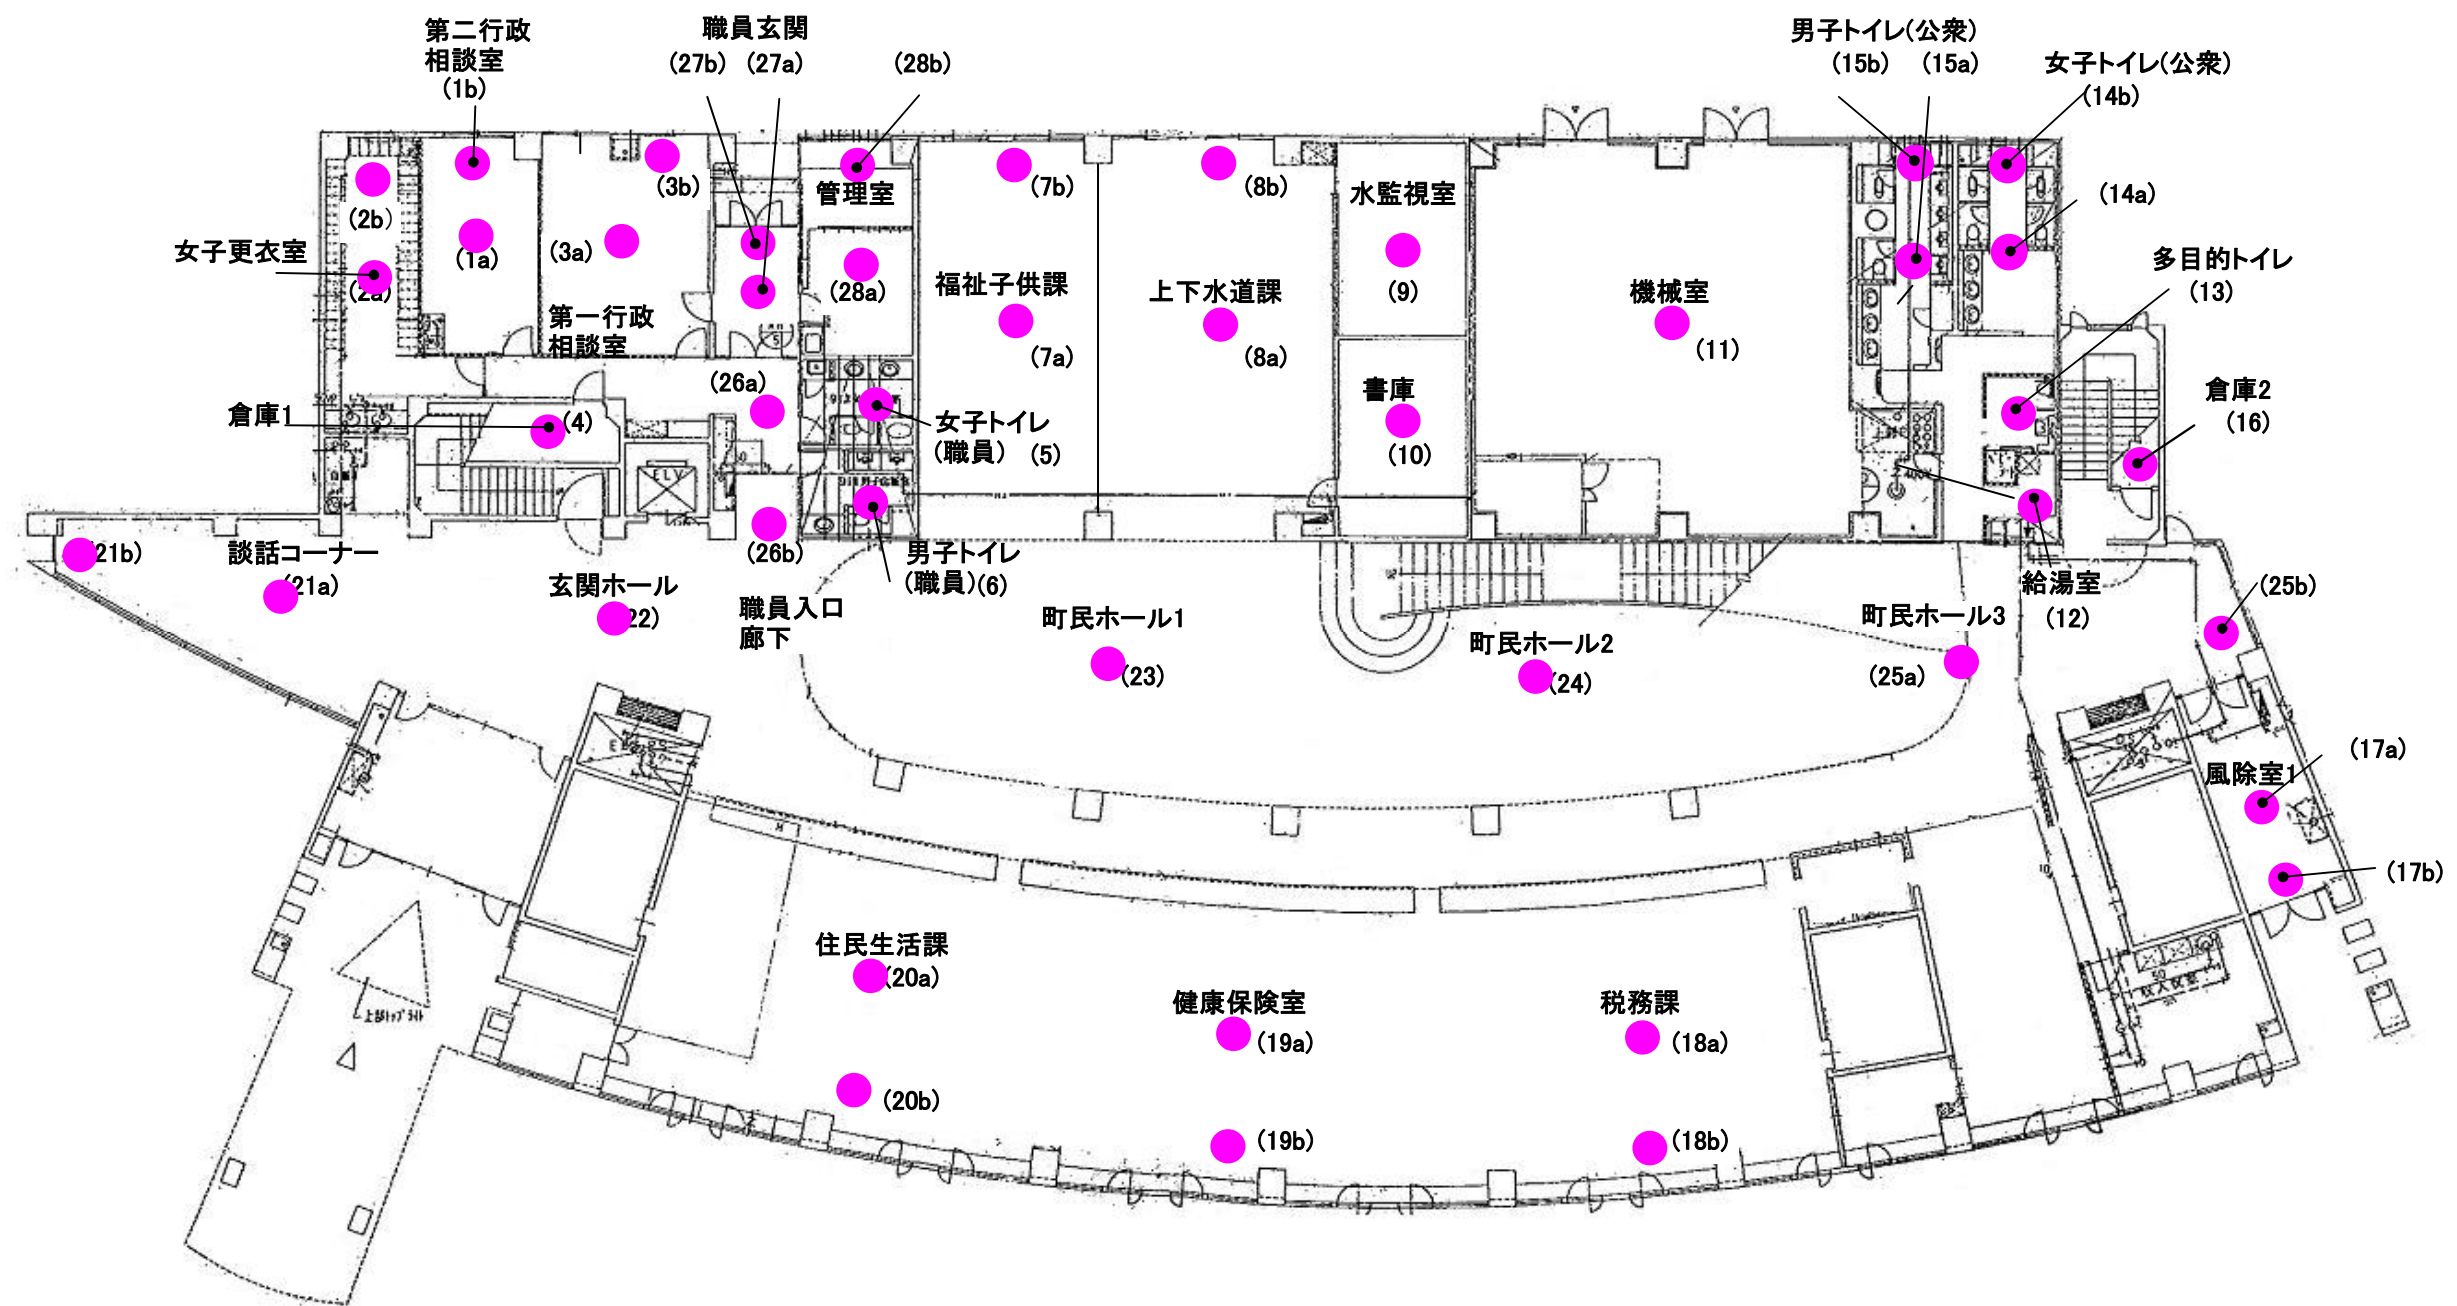

浪江町役場 測定データ ③ 庁舎棟2階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟2階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(1a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.16	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.19	0.17	
廊下(東)	表面密度 1cm	cpm	399		
	コリメータ	cpm			
(1b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.25	0.25	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.19	0.18	
廊下(東)	表面密度 1cm	cpm	755		
	コリメータ	cpm			
(2a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.13	
廊下(北)	表面密度 1cm	cpm	125		
	コリメータ	cpm			
(2b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.25	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.19	0.11	
廊下(北)	表面密度 1cm	cpm	755		
	コリメータ	cpm			
(3) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h		0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h		0.13	
廊下(西)	表面密度 1cm	cpm	122		
	コリメータ	cpm			
(4) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
廊下(南)	表面密度 1cm	cpm	109		
	コリメータ	cpm			
(5a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.14	
西コーナー	表面密度 1cm	cpm	177		
	コリメータ	cpm			
(5b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.18	0.17	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.14	
西コーナー	表面密度 1cm	cpm	147		
	コリメータ	cpm			
(6) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.15	
給湯室	表面密度 1cm	cpm	200		
	コリメータ	cpm			
(7a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
女子トイレ	表面密度 1cm	cpm	180		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ③ 庁舎棟2階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟2階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(7b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.15	
女子トイレ	表面密度 1cm	cpm	180		
	コリメータ	cpm			
(8a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
男子トイレ	表面密度 1cm	cpm	210		
	コリメータ	cpm			
(8b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.13	
男子トイレ	表面密度 1cm	cpm	160		
	コリメータ	cpm			
(9a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.09	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.12	
印刷室	表面密度 1cm	cpm	120		
	コリメータ	cpm			
(9b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.12	
印刷室	表面密度 1cm	cpm	120		
	コリメータ	cpm			
(10) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.08	0.09	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.09	0.10	
行政資料室	表面密度 1cm	cpm	50		
	コリメータ	cpm			
(11a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.12	
職員食堂	表面密度 1cm	cpm	170		
	コリメータ	cpm			
(11b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.12	
職員食堂	表面密度 1cm	cpm	110		
	コリメータ	cpm			
(12a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.08	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.09	0.12	
女子休憩室	表面密度 1cm	cpm	50		
	コリメータ	cpm			
(12b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
女子休憩室	表面密度 1cm	cpm	120		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ③ 庁舎棟2階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟2階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(13a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
204会議室	表面密度 1cm	cpm	80		
	コリメータ	cpm			
(13b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.12	
204会議室	表面密度 1cm	cpm	100		
	コリメータ	cpm			
(14a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
203会議室	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			
(14b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.13	
203会議室	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			
(15a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.13	
202会議室	表面密度 1cm	cpm	120		
	コリメータ	cpm			
(15b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.13	
202会議室	表面密度 1cm	cpm	80		
	コリメータ	cpm			
(16a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
町長室	表面密度 1cm	cpm	80		
	コリメータ	cpm			
(16b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.18	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.12	
町長室	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(17a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.16	0.17	
秘書室	表面密度 1cm	cpm	220		
	コリメータ	cpm			
(17b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.14	
秘書室	表面密度 1cm	cpm	180		
	コリメータ	cpm			


浪江町役場 測定データ ③ 庁舎棟2階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟2階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(18a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.17	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.14	
副町長室	表面密度 1cm	cpm	160		
	コリメータ	cpm			
(18b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.18	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.14	
副町長室	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			
(19a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.16	
総務課	表面密度 1cm	cpm	150		
	コリメータ	cpm			
(19b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.16	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.13	
総務課	表面密度 1cm	cpm	180		
	コリメータ	cpm			
(20a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.16	
企画調整課	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			
(20b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.16	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.13	
企画調整課	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			
(21) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
通信室	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(22a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.14	
201会議室	表面密度 1cm	cpm	160		
	コリメータ	cpm			
(22b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.16	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.13	
201会議室	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			

<2階>

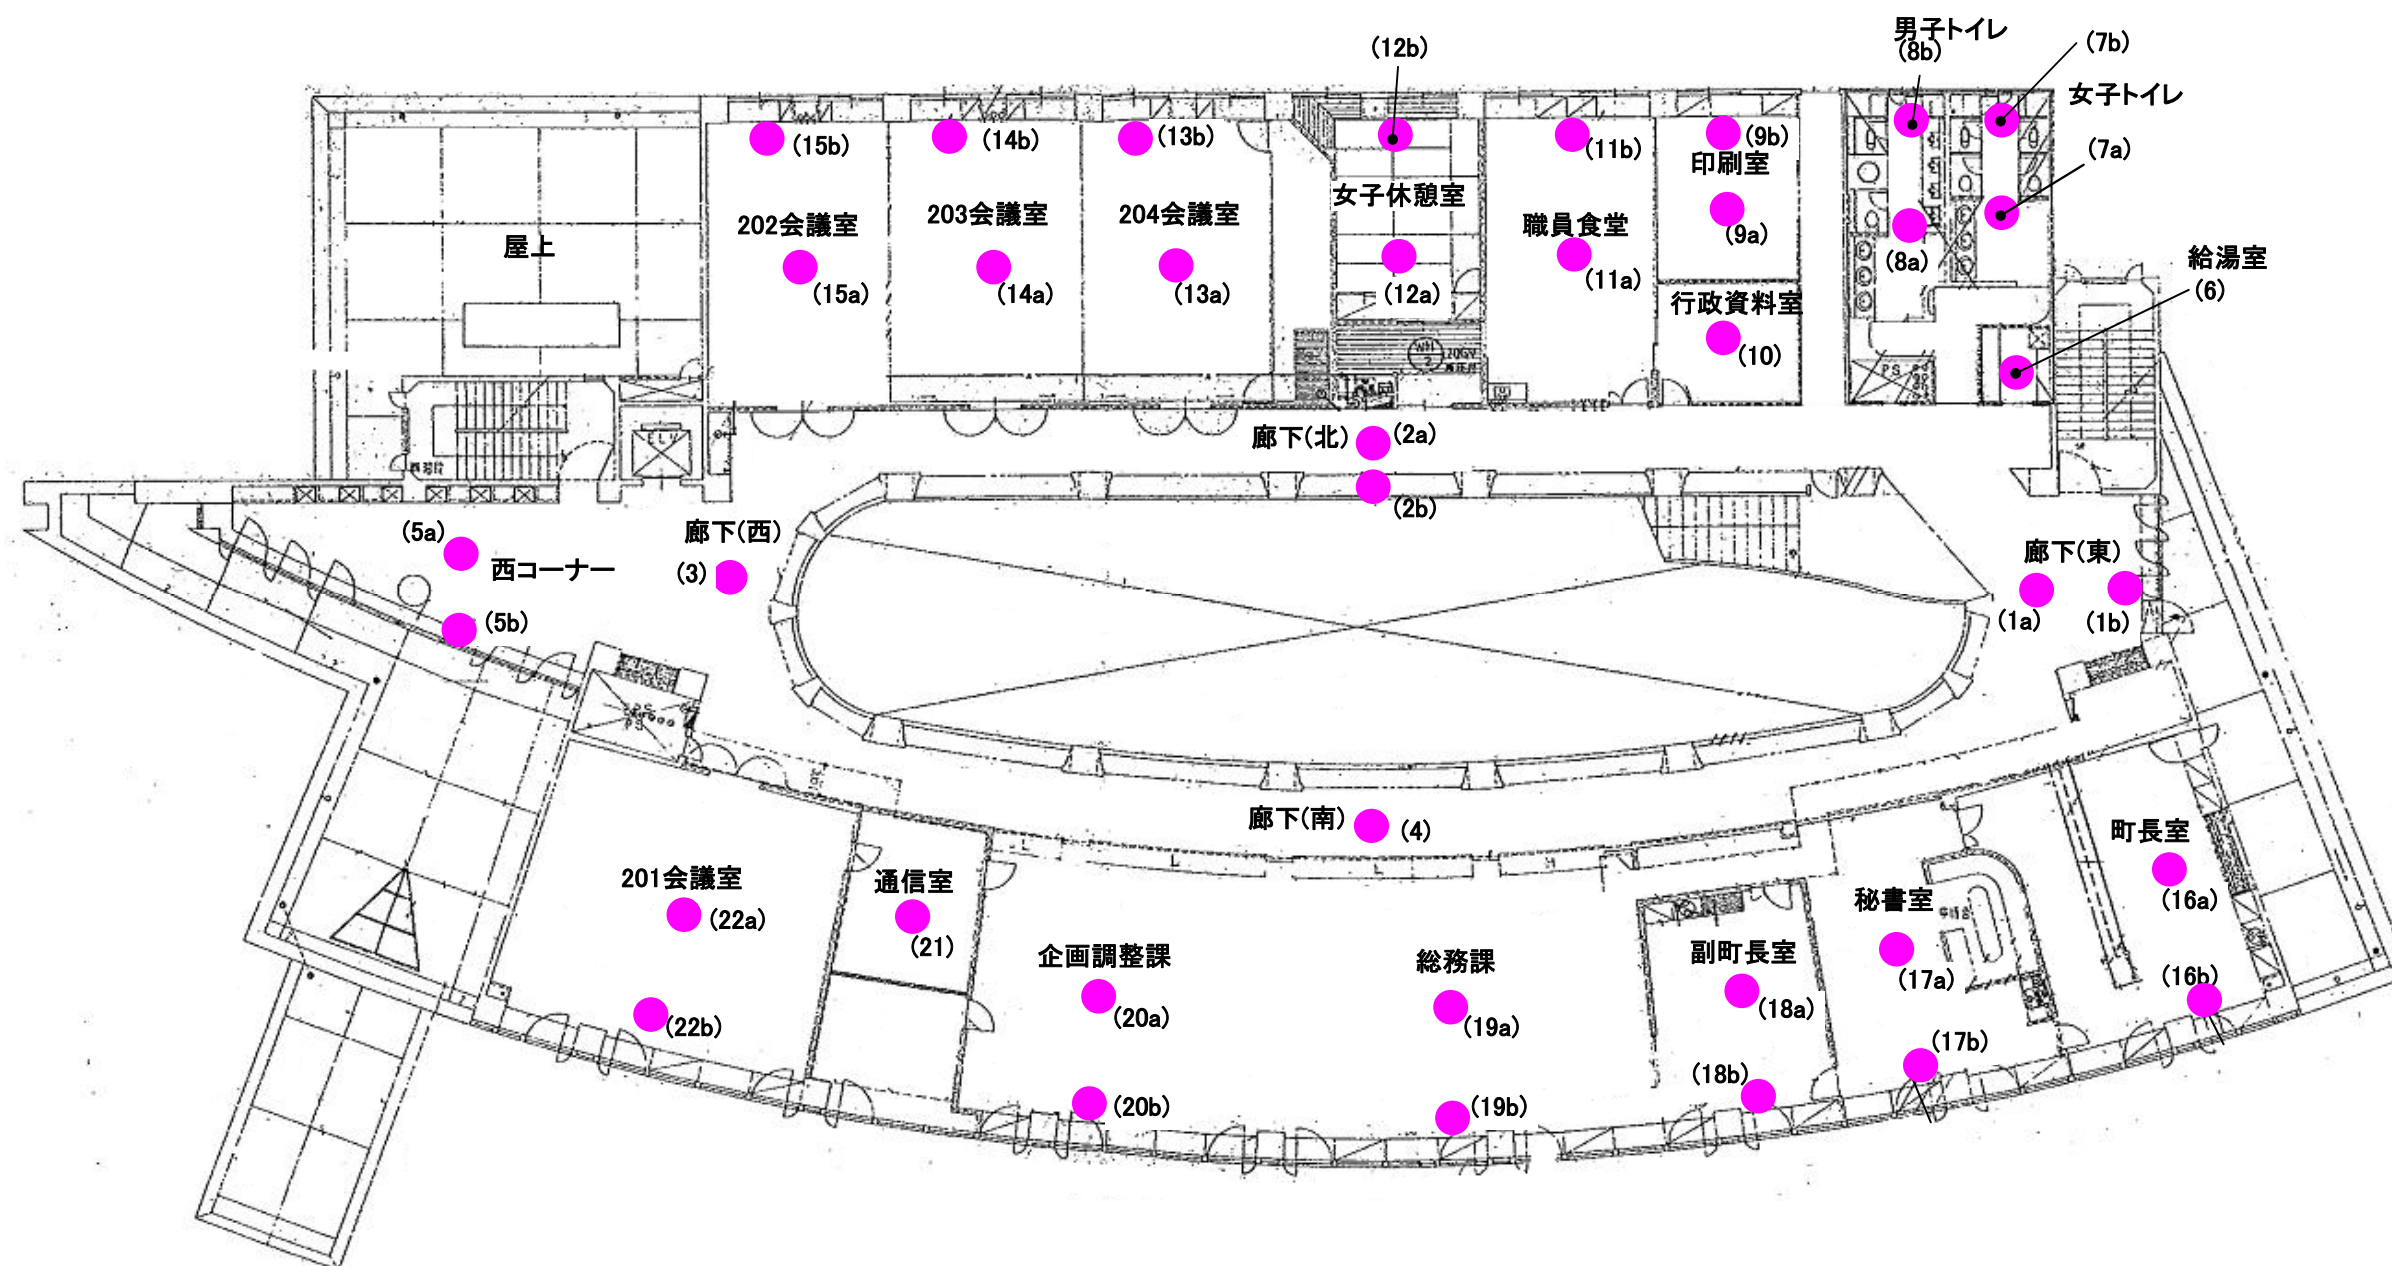

浪江町役場 測定データ ④ 庁舎棟3階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟3階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(1) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.12	
湯沸し室	表面密度 1cm	cpm	100		
	コリメータ	cpm			
(2a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
女子トイレ	表面密度 1cm	cpm	150		
	コリメータ	cpm			
(2b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.13	
女子トイレ	表面密度 1cm	cpm	155		
	コリメータ	cpm			
(3a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
男子トイレ	表面密度 1cm	cpm	180		
	コリメータ	cpm			
(3b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h		0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h		0.12	
男子トイレ	表面密度 1cm	cpm	182		
	コリメータ	cpm			
(4a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.12	
男子休憩室	表面密度 1cm	cpm	152		
	コリメータ	cpm			
(4b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.14	
男子休憩室	表面密度 1cm	cpm	150		
	コリメータ	cpm			
(5a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.11	
302会議室	表面密度 1cm	cpm	70		
	コリメータ	cpm			
(5b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.09	0.11	
302会議室	表面密度 1cm	cpm	70		
	コリメータ	cpm			
(6a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.12	
301会議室	表面密度 1cm	cpm	110		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ④ 庁舎棟3階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟3階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(6b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.12	
301会議室	表面密度 1cm	cpm	105		
	コリメータ	cpm			
(7a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.10	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.11	
教育長室	表面密度 1cm	cpm	137		
	コリメータ	cpm			
(7b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
教育長室	表面密度 1cm	cpm	88		
	コリメータ	cpm			
(8a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.12	
教育委員会	表面密度 1cm	cpm	138		
	コリメータ	cpm			
(8b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.13	
教育委員会	表面密度 1cm	cpm	92		
	コリメータ	cpm			
(9a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.14	
西コーナー	表面密度 1cm	cpm	155		
	コリメータ	cpm			
(9b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.16	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.13	
西コーナー	表面密度 1cm	cpm	145		
	コリメータ	cpm			
(10) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
西湯沸し室	表面密度 1cm	cpm	152		
	コリメータ	cpm			
(11) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.10	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.11	
書庫	表面密度 1cm	cpm	118		
	コリメータ	cpm			
(12a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.12	
農業委員会	表面密度 1cm	cpm	112		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ④ 庁舎棟3階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟3階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(12b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.14	
農業委員会	表面密度 1cm	cpm	148		
	コリメータ	cpm			
(13a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
産業振興課	表面密度 1cm	cpm	157		
	コリメータ	cpm			
(13b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.13	
産業振興課	表面密度 1cm	cpm	111		
	コリメータ	cpm			
(14a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.12	
中央ゾーン	表面密度 1cm	cpm	112		
	コリメータ	cpm			
(14b)	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.13	
中央ゾーン	表面密度 1cm	cpm	148		
	コリメータ	cpm			
(15a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.12	
建設課	表面密度 1cm	cpm	173		
	コリメータ	cpm			
(15b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.13	
建設課	表面密度 1cm	cpm	135		
	コリメータ	cpm			
(16a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
小会議室	表面密度 1cm	cpm	69		
	コリメータ	cpm			
(16b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
小会議室	表面密度 1cm	cpm	142		
	コリメータ	cpm			
(17) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.10	0.11	
東側書庫	表面密度 1cm	cpm	104		
	コリメータ	cpm			


浪江町役場 測定データ ④ 庁舎棟3階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟3階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(18a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.12	
廊下(東)	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(18b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.20	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.15	
廊下(東)	表面密度 1cm	cpm	162		
	コリメータ	cpm			
(19a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.13	
廊下(北)	表面密度 1cm	cpm	123		
	コリメータ	cpm			
(19b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.11	
廊下(北)	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			
(20a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
廊下(西)	表面密度 1cm	cpm	141		
	コリメータ	cpm			
(20b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.17	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.17	0.13	
廊下(西)	表面密度 1cm	cpm	117		
	コリメータ	cpm			
(21a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
廊下(南)	表面密度 1cm	cpm	147		
	コリメータ	cpm			
(21b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.18	0.15	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.15	
廊下(南)	表面密度 1cm	cpm	149		
	コリメータ	cpm			
(22) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.29	0.18	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.45	0.24	
吹抜(東)	表面密度 1cm	cpm	1860	250	
	コリメータ	cpm			
(23) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.26	0.17	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.44	0.21	
吹抜(西)	表面密度 1cm	cpm	475	300	
	コリメータ	cpm			

< 3 階 >

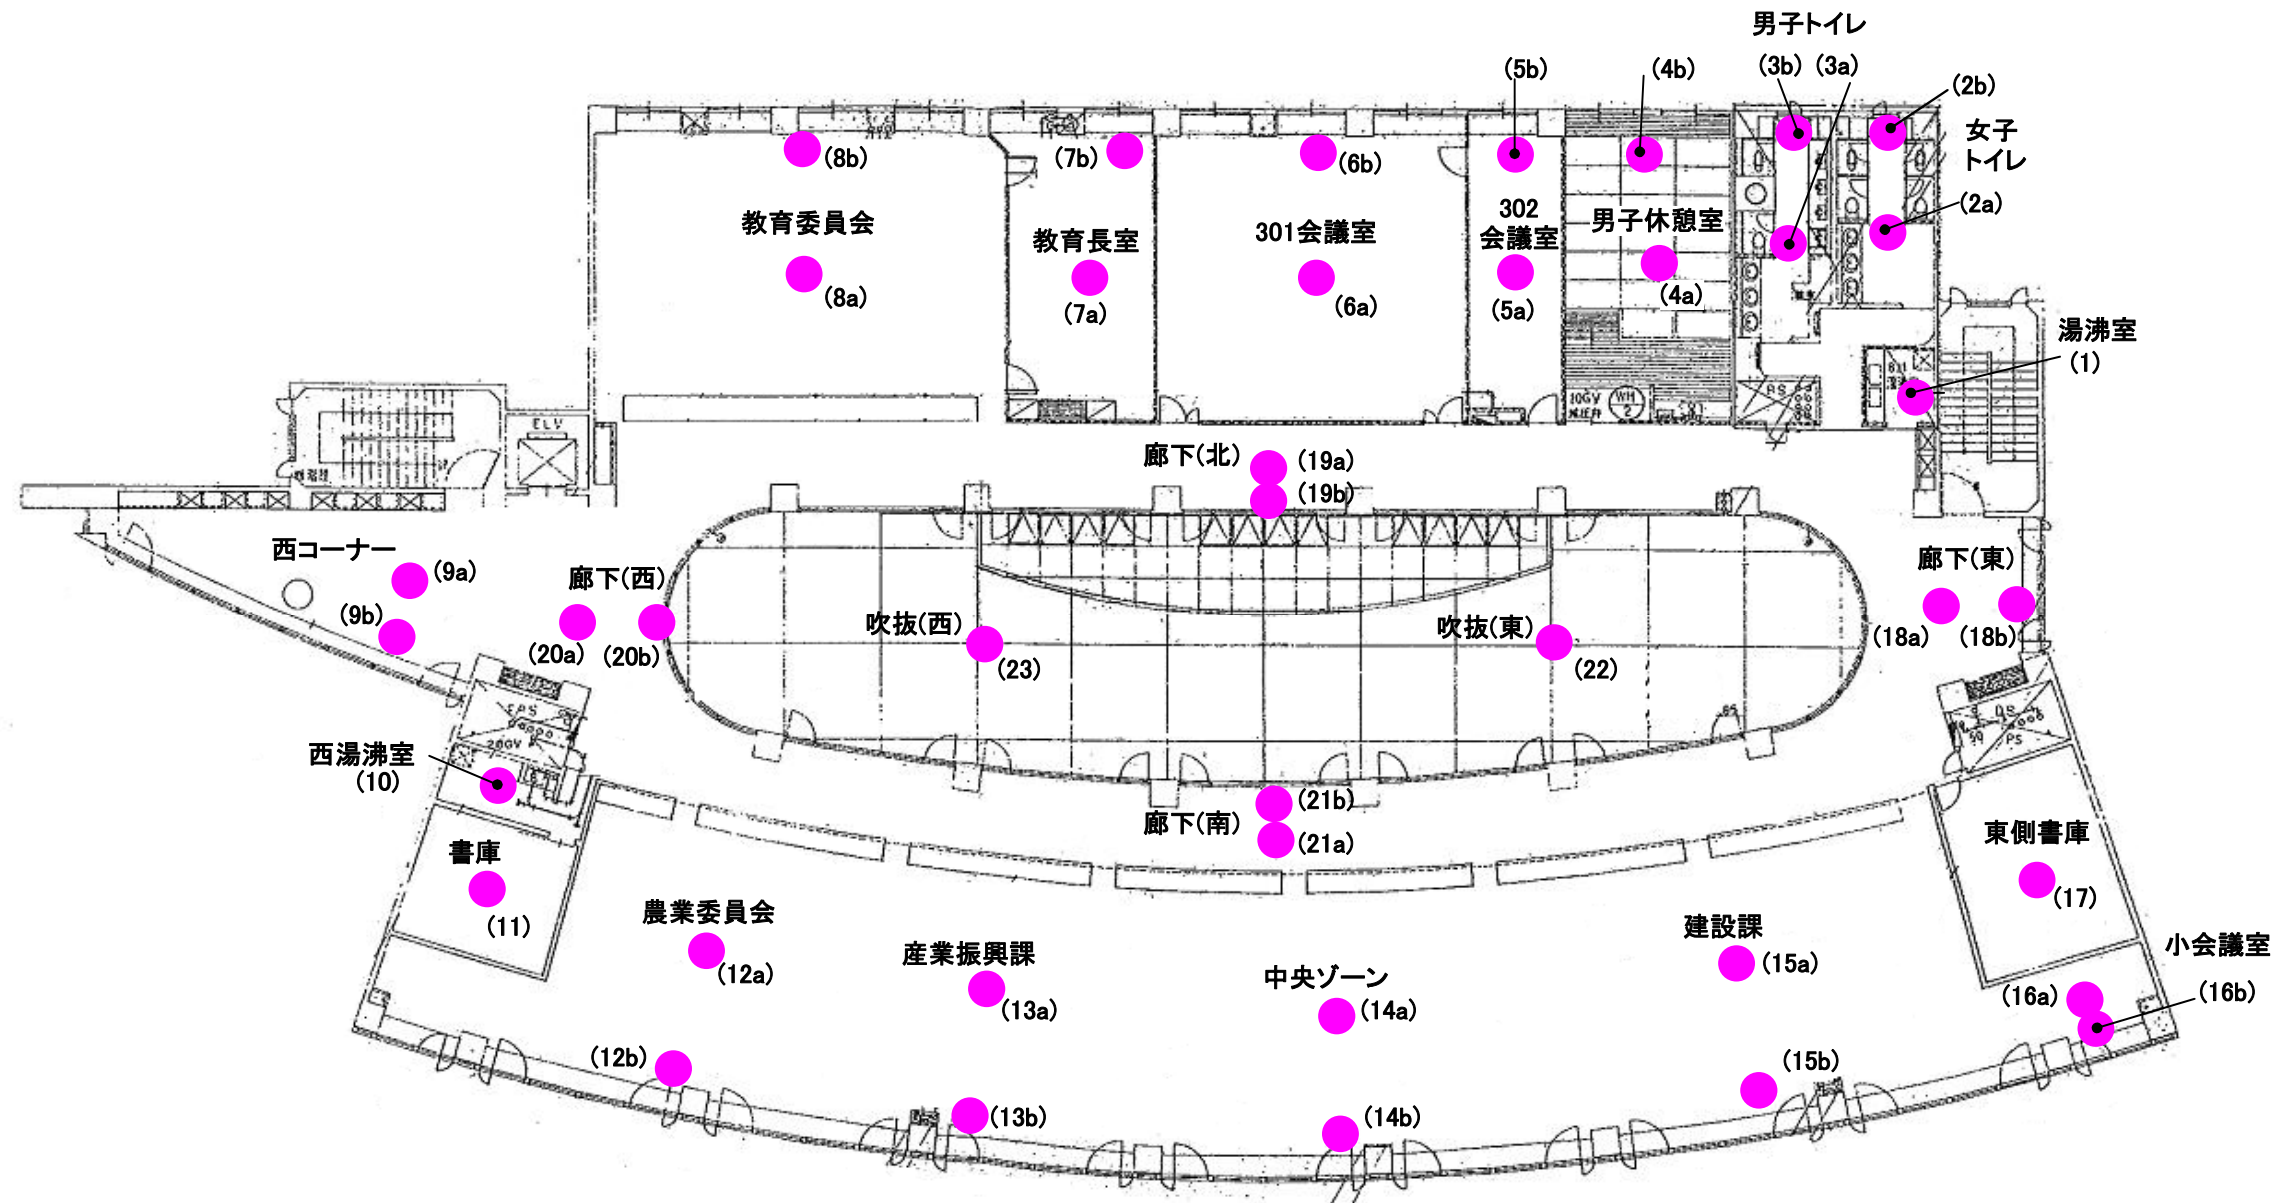

浪江町役場 測定データ ⑤ 庁舎棟4階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟4階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(1a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
正副議長室	表面密度 1cm	cpm	160		
	コリメータ	cpm			
(1b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
正副議長室	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			
(2a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.10	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.20	0.13	
議会事務局	表面密度 1cm	cpm	200		
	コリメータ	cpm			
(2b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.12	
議会事務局	表面密度 1cm	cpm	190		
	コリメータ	cpm			
(3a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h		0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h		0.13	
議員控室	表面密度 1cm	cpm	150		
	コリメータ	cpm			
(3b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.11	
議員控室	表面密度 1cm	cpm	170		
	コリメータ	cpm			
(4a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
第一委員会室	表面密度 1cm	cpm	250		
	コリメータ	cpm			
(4b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.13	
第一委員会室	表面密度 1cm	cpm	170		
	コリメータ	cpm			
(5a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.13	
第二委員会室	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(5b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.12	
第二委員会室	表面密度 1cm	cpm	170		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ⑤ 庁舎棟4階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟4階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(6a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.13	
全員協議室	表面密度 1cm	cpm	200		
	コリメータ	cpm			
(6b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.13	
全員協議室	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(7a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.10	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
第三委員会室	表面密度 1cm	cpm	160		
	コリメータ	cpm			
(7b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.12	
第三委員会室	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(8) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
男子トイレ	表面密度 1cm	cpm	200		
	コリメータ	cpm			
(9) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.10	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.11	
女子トイレ	表面密度 1cm	cpm	160		
	コリメータ	cpm			
(10) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.13	
障害者トイレ	表面密度 1cm	cpm	200		
	コリメータ	cpm			
(11) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.11	
給湯室	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(12a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.11	
401会議室	表面密度 1cm	cpm	110		
	コリメータ	cpm			
(12b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.13	
401会議室	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ⑤ 庁舎棟4階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟4階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(13a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
議場	表面密度 1cm	cpm	100		
	コリメータ	cpm			
(13b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.10	
議場	表面密度 1cm	cpm	80		
	コリメータ	cpm			
(14a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.12	
議場	表面密度 1cm	cpm	110		
	コリメータ	cpm			
(14b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.11	
議場	表面密度 1cm	cpm	90		
	コリメータ	cpm			
(15a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.12	
402会議室	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(15b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.11	
402会議室	表面密度 1cm	cpm	360		
	コリメータ	cpm			
(16) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.14	
女子トイレ	表面密度 1cm	cpm	190		
	コリメータ	cpm			
(17) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.16	0.12	
男子トイレ	表面密度 1cm	cpm	200		
	コリメータ	cpm			
(18a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.12	
廊下(東)	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			
(18b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.17	0.16	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.30	
廊下(東)	表面密度 1cm	cpm	240		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ⑤ 庁舎棟4階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟4階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(19) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.13	
廊下(南東)	表面密度 1cm	cpm	150		
	コリメータ	cpm			
(20) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.13	
廊下(南)	表面密度 1cm	cpm	350		
	コリメータ	cpm			
(21) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.15	0.12	
廊下(中央)	表面密度 1cm	cpm	200		
	コリメータ	cpm			
(22) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.12	
廊下(南西)	表面密度 1cm	cpm	180		
	コリメータ	cpm			
(23a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.12	
西コーナー	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(23b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	0.13	
西コーナー	表面密度 1cm	cpm	180		
	コリメータ	cpm			
(24) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.12	
廊下(北西)	表面密度 1cm	cpm	130		
	コリメータ	cpm			
(25) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.12	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.13	
廊下	表面密度 1cm	cpm	190		
	コリメータ(北東)	cpm			
(26) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.23	0.19	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.32	0.31	
バルコニー1	表面密度 1cm	cpm	600		
	コリメータ	cpm			
(27) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.19	0.18	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.30	0.25	
バルコニー2	表面密度 1cm	cpm	1800		
	コリメータ	cpm			


浪江町役場 測定データ ⑤ 庁舎棟4階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟4階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(28) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.19	0.17	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.33	0.28	
バルコニー3	表面密度 1cm	cpm	2100		
	コリメータ	cpm			
(29) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.19	0.18	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.32	0.23	
バルコニー4	表面密度 1cm	cpm	2100		
	コリメータ	cpm			
(30) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.23	0.19	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	1.99	0.30	
バルコニー5	表面密度 1cm	cpm	800		
	コリメータ	cpm			

< 4 階 >

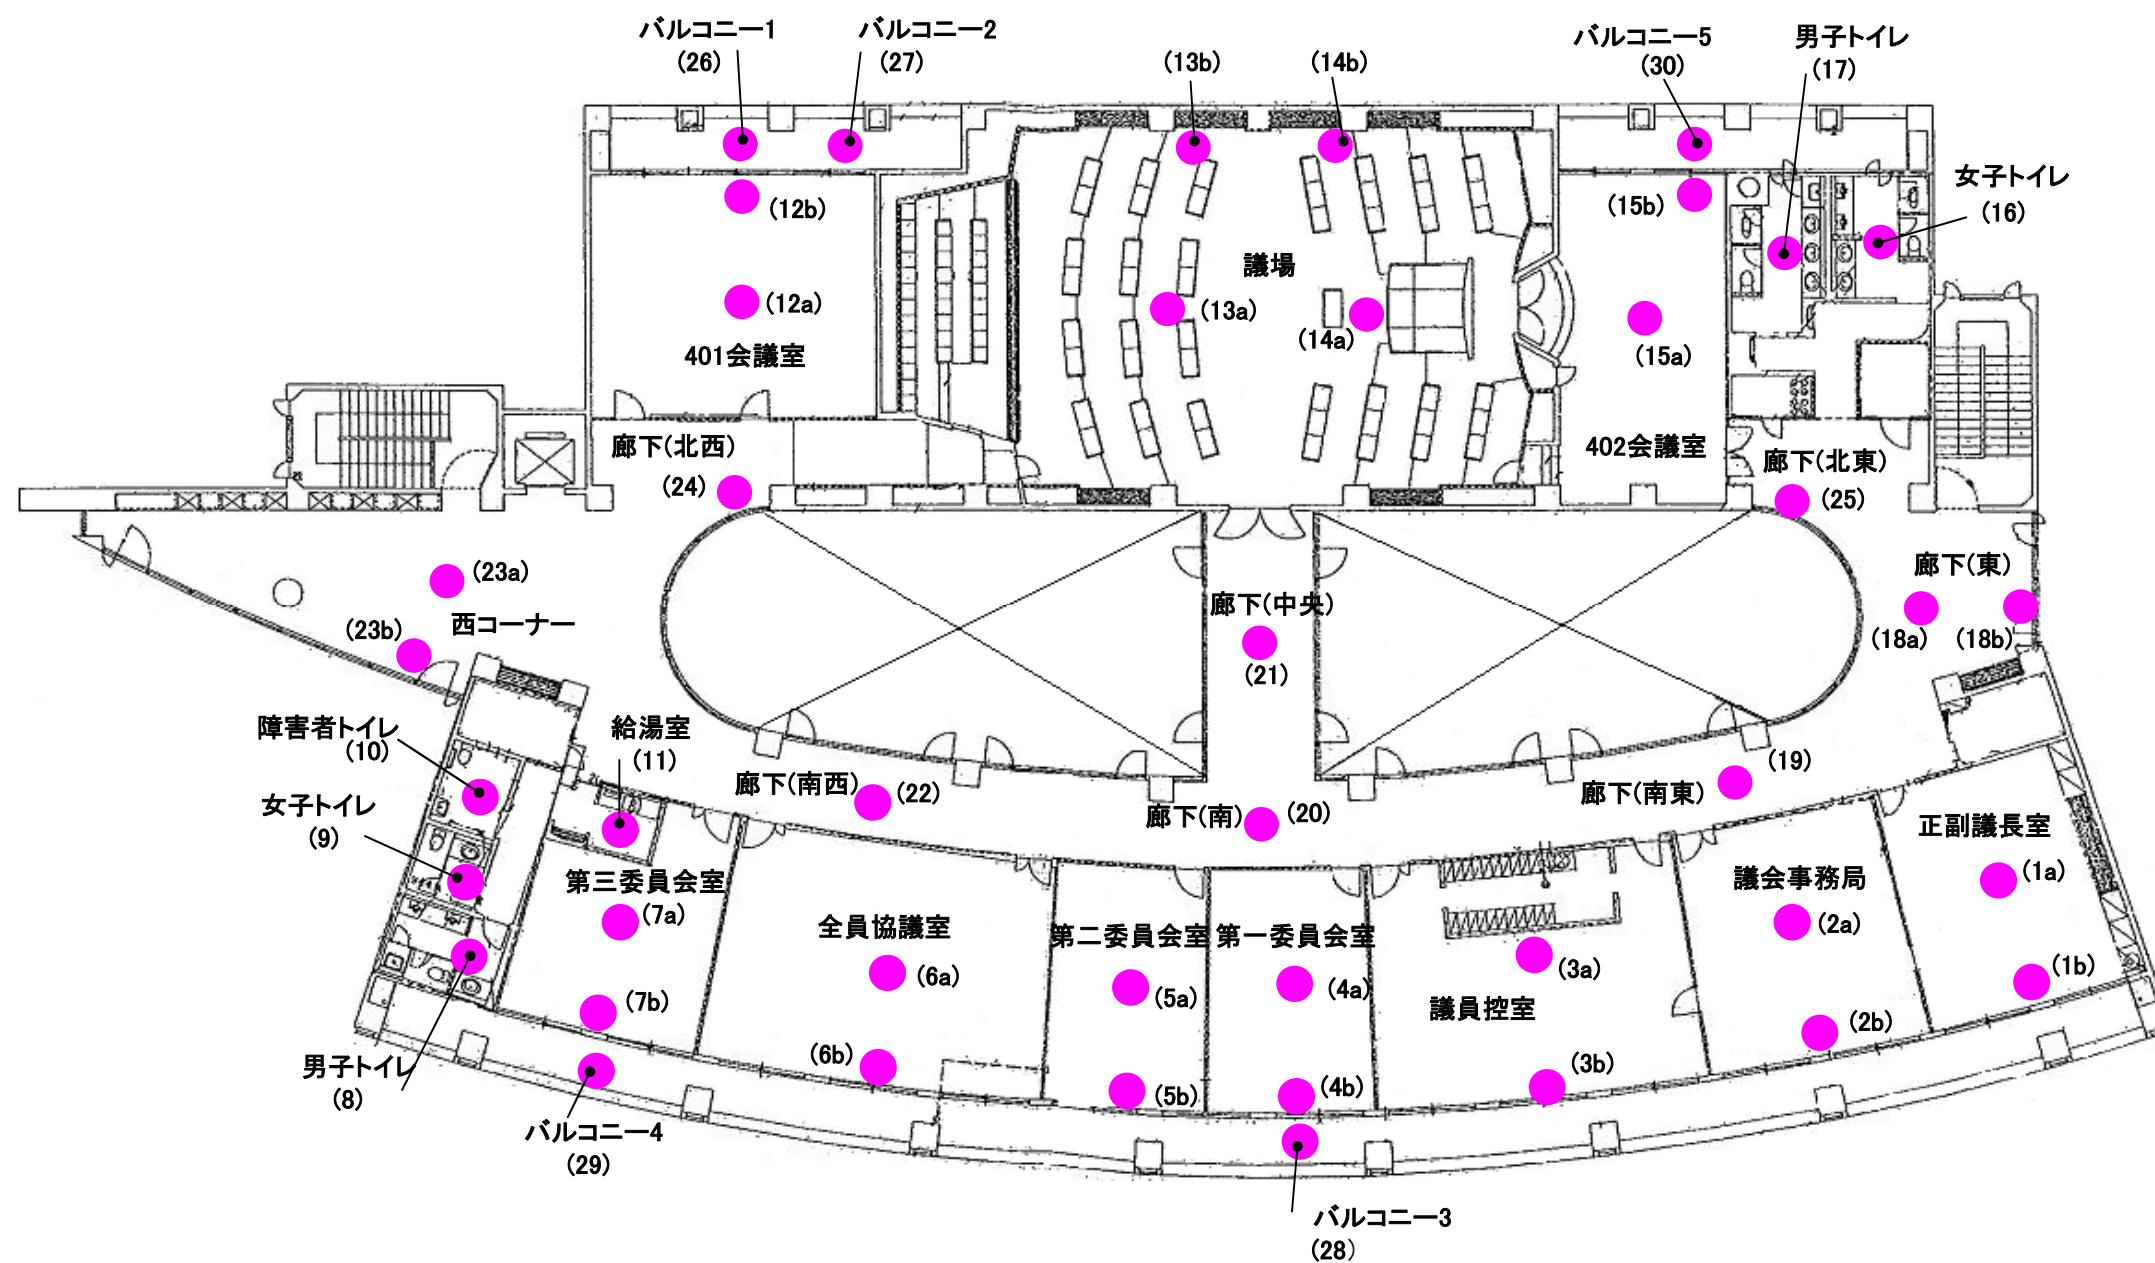

浪江町役場 測定データ ⑥ 庁舎棟5階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟5階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(1) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.28	0.22	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.50	0.40	
高圧受電盤室	表面密度 1cm	cpm	500		
	コリメータ	cpm			
(2) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	-	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.14	-	
753機械室	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(3) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.15	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.17	0.15	
752機械室	表面密度 1cm	cpm	270		
	コリメータ	cpm			
(4)	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.41	0.30	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.53	0.39	
屋上1	表面密度 1cm	cpm	400		
	コリメータ	cpm			
(5)	空間線量率 1m	μ Sv/h		0.30	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h		0.48	
屋上2	表面密度 1cm	cpm	600		
	コリメータ	cpm			
(6)	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.40	0.35	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.43	0.40	
屋上3	表面密度 1cm	cpm	750		
	コリメータ	cpm			
(7)	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.41	0.33	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.43	0.41	
屋上4	表面密度 1cm	cpm	750		
	コリメータ	cpm			
(8)	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.45	0.34	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.48	0.43	
屋上5	表面密度 1cm	cpm	900		
	コリメータ	cpm			
(9)	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.39	0.30	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.48	0.44	
屋上6	表面密度 1cm	cpm	620		
	コリメータ	cpm			
(10)	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.40	0.31	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.45	0.40	
屋上7	表面密度 1cm	cpm	500		
	コリメータ	cpm			


浪江町役場 測定データ ⑥ 庁舎棟5階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟5階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(11) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.49	0.35	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.57	0.61	
機械室	表面密度 1cm	cpm	820		
	コリメータ	cpm			

<5階>

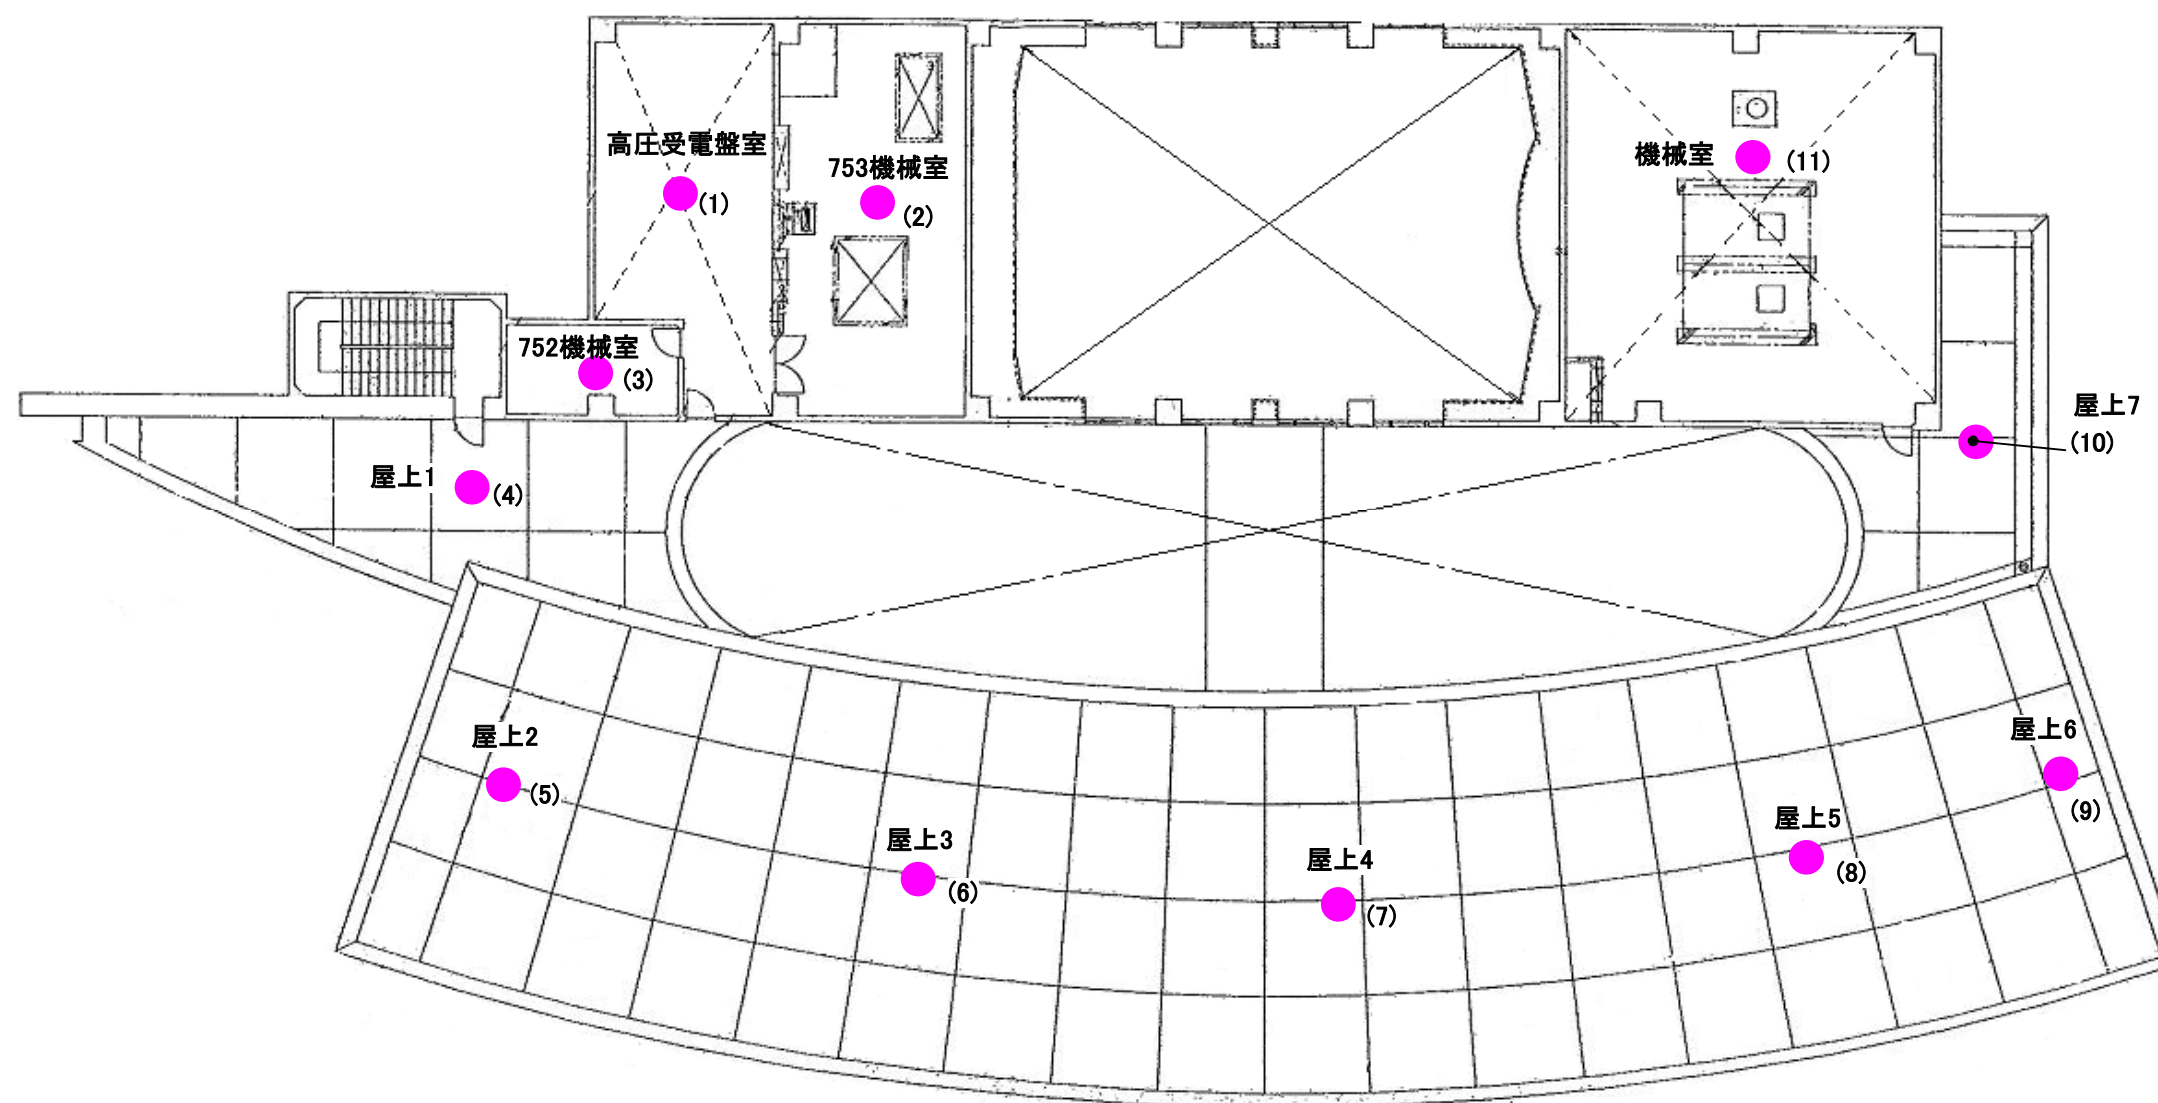


浪江町役場 測定データ ⑦ 庁舎別棟2階

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎別棟2階

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(1) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.10	0.12	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.12	0.12	
書庫	表面密度 1cm	cpm	70		
	コリメータ	cpm			
(2) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.11	0.11	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.11	
書庫	表面密度 1cm	cpm	90		
	コリメータ	cpm			
(3) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.14	0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.11	0.12	
書庫	表面密度 1cm	cpm	160		
	コリメータ	cpm			
(4) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.13	0.13	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.13	0.11	
書庫	表面密度 1cm	cpm	70		
	コリメータ	cpm			
(5a) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h		0.14	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h		0.15	
控室	表面密度 1cm	cpm	150		
	コリメータ	cpm			
(5b) 窓側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.17	0.20	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h	0.17	0.18	
控室	表面密度 1cm	cpm	160		
	コリメータ	cpm			

＜別棟2階＞

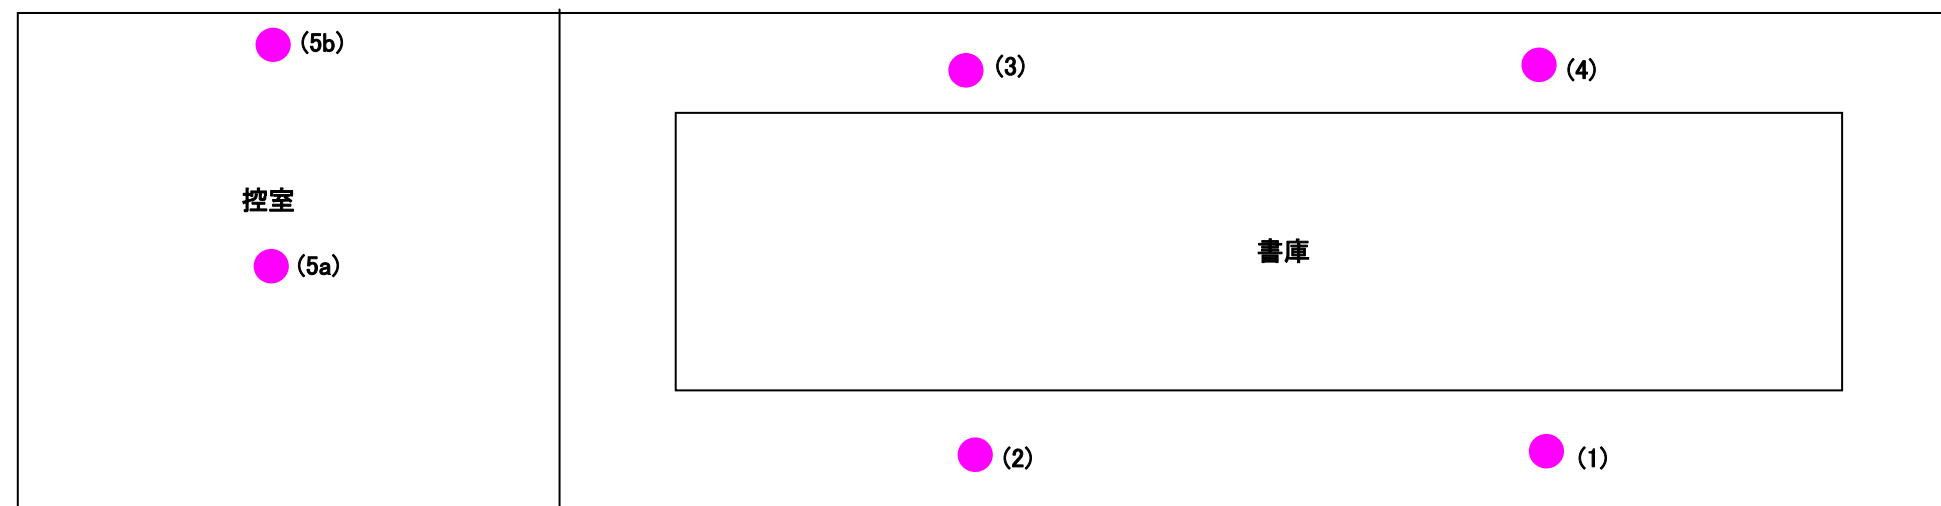

浪江町役場 測定データ ⑧ 庁舎棟外壁

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟外壁

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(外1) 南側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.40	0.31	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
東面	表面密度 1cm	cpm	260		
	コリメータ	cpm			
(外2) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.43	0.50	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
東面	表面密度 1cm	cpm	220		
	コリメータ	cpm			
(外3) 北側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.52	0.47	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
東面	表面密度 1cm	cpm	280		
	コリメータ	cpm			
(外4) 東側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.42	0.41	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
北面	表面密度 1cm	cpm	280		
	コリメータ	cpm			
(外5) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h		0.36	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
北面	表面密度 1cm	cpm	315		
	コリメータ	cpm			
(外6) 西側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.38	0.35	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
北面	表面密度 1cm	cpm	295		
	コリメータ	cpm			
(外7) 北側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.39	0.36	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
西面	表面密度 1cm	cpm	265		
	コリメータ	cpm			
(外8) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.45	0.35	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
西面	表面密度 1cm	cpm	310		
	コリメータ	cpm			
(外9) 南側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.33	0.29	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
西面	表面密度 1cm	cpm	240		
	コリメータ	cpm			
(外10) 西側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.31	0.28	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
南面	表面密度 1cm	cpm	275		
	コリメータ	cpm			


浪江町役場 測定データ ⑧ 庁舎棟外壁

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎棟外壁

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(外11) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.38	0.28	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
南面	表面密度 1cm	cpm	260		
	コリメータ	cpm			
(外12) 東側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.38	0.28	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
南面	表面密度 1cm	cpm	240		
	コリメータ	cpm			

<庁舎棟>

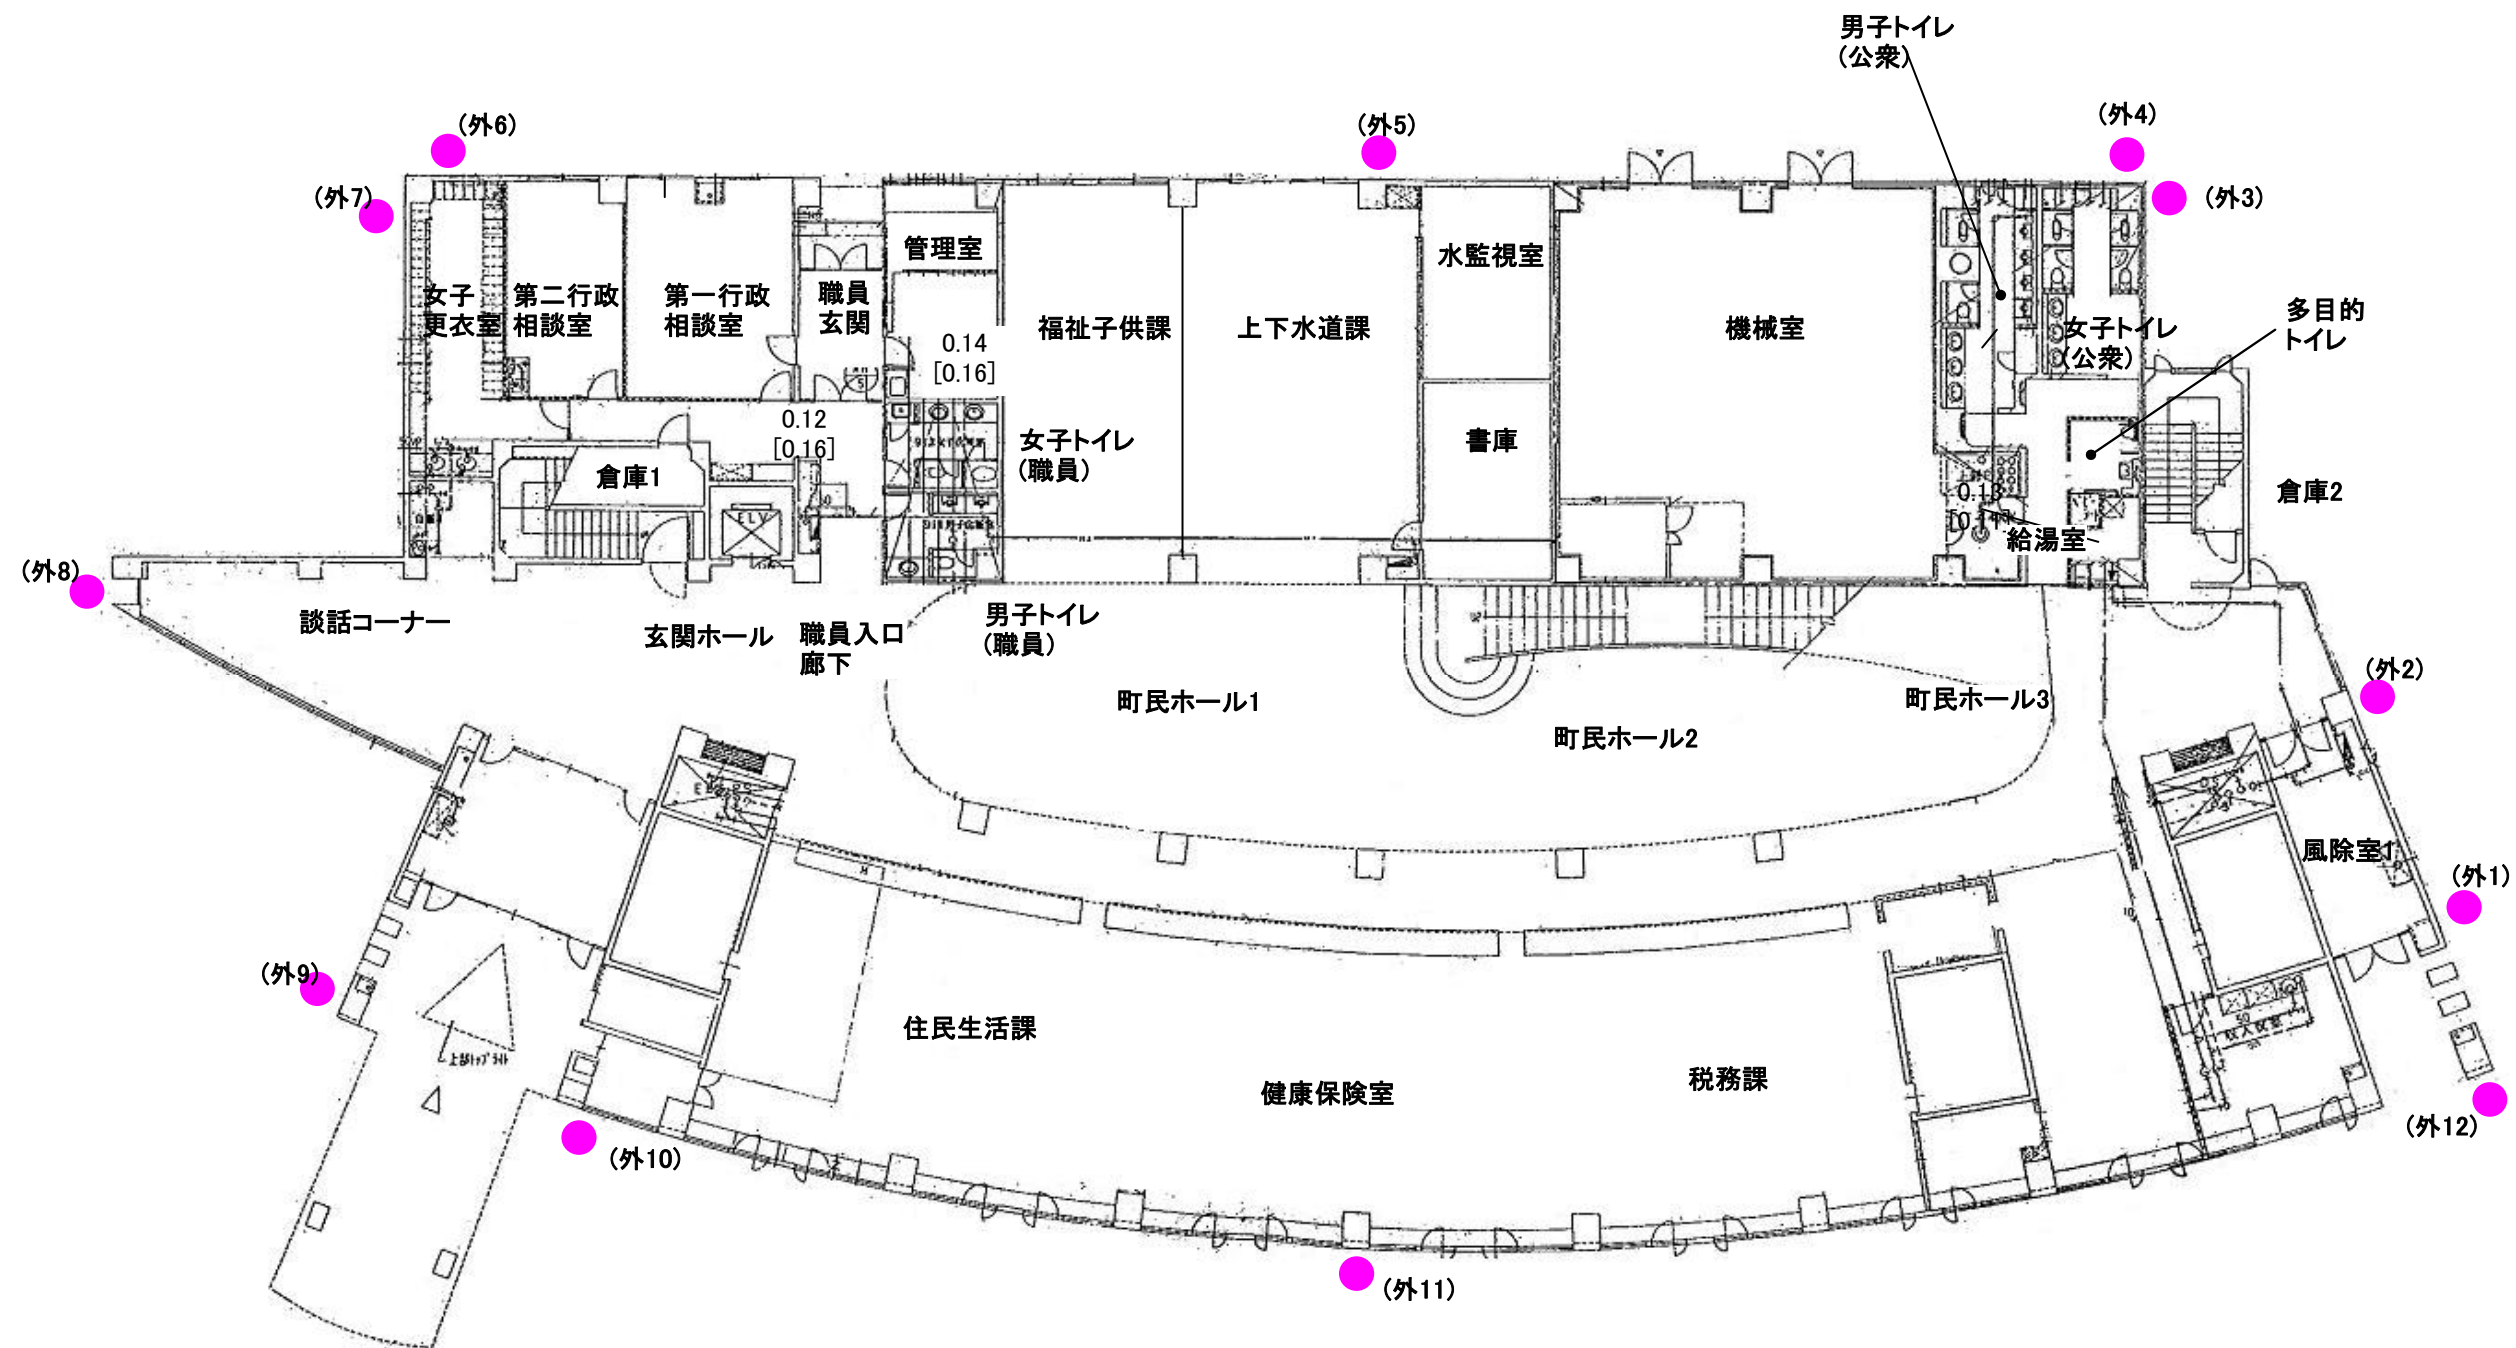

浪江町役場 測定データ ⑨ 庁舎別棟外壁

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎別棟外壁

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(外1) 西側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.30	0.32	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
北面	表面密度 1cm	cpm	190		
	コリメータ	cpm			
(外2) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.33	0.36	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
北面	表面密度 1cm	cpm	210		
	コリメータ	cpm			
(外3) 東側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.30	0.32	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
北面	表面密度 1cm	cpm	170		
	コリメータ	cpm			
(外4) 北側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.29	0.27	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
東面	表面密度 1cm	cpm	160		
	コリメータ	cpm			
(外5) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h		0.21	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
東面	表面密度 1cm	cpm	140		
	コリメータ	cpm			
(外6) 南側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.25	0.26	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
東面	表面密度 1cm	cpm	150		
	コリメータ	cpm			
(外7) 東側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.38	0.33	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
南面	表面密度 1cm	cpm	190		
	コリメータ	cpm			
(外8) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.30	0.30	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
南面	表面密度 1cm	cpm	170		
	コリメータ	cpm			
(外9) 西側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.35	0.29	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
南面	表面密度 1cm	cpm	170		
	コリメータ	cpm			
(外10) 南側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.25	0.22	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
西面	表面密度 1cm	cpm	150		
	コリメータ	cpm			

浪江町役場 測定データ ⑨ 庁舎別棟外壁

[測定日] 2012年11月29日(除染前) / 2012年12月14日(除染後)

庁舎別棟外壁

計測場所	計測方法	単位	除染前	除染後	備考
(外11) 中央	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.26	0.22	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
西面	表面密度 1cm	cpm	200		
	コリメータ	cpm			
(外12) 北側	空間線量率 1m	μ Sv/h	0.30	0.26	
	空間線量率 1cm	μ Sv/h			
西面	表面密度 1cm	cpm	170		
	コリメータ	cpm			

<別棟>

